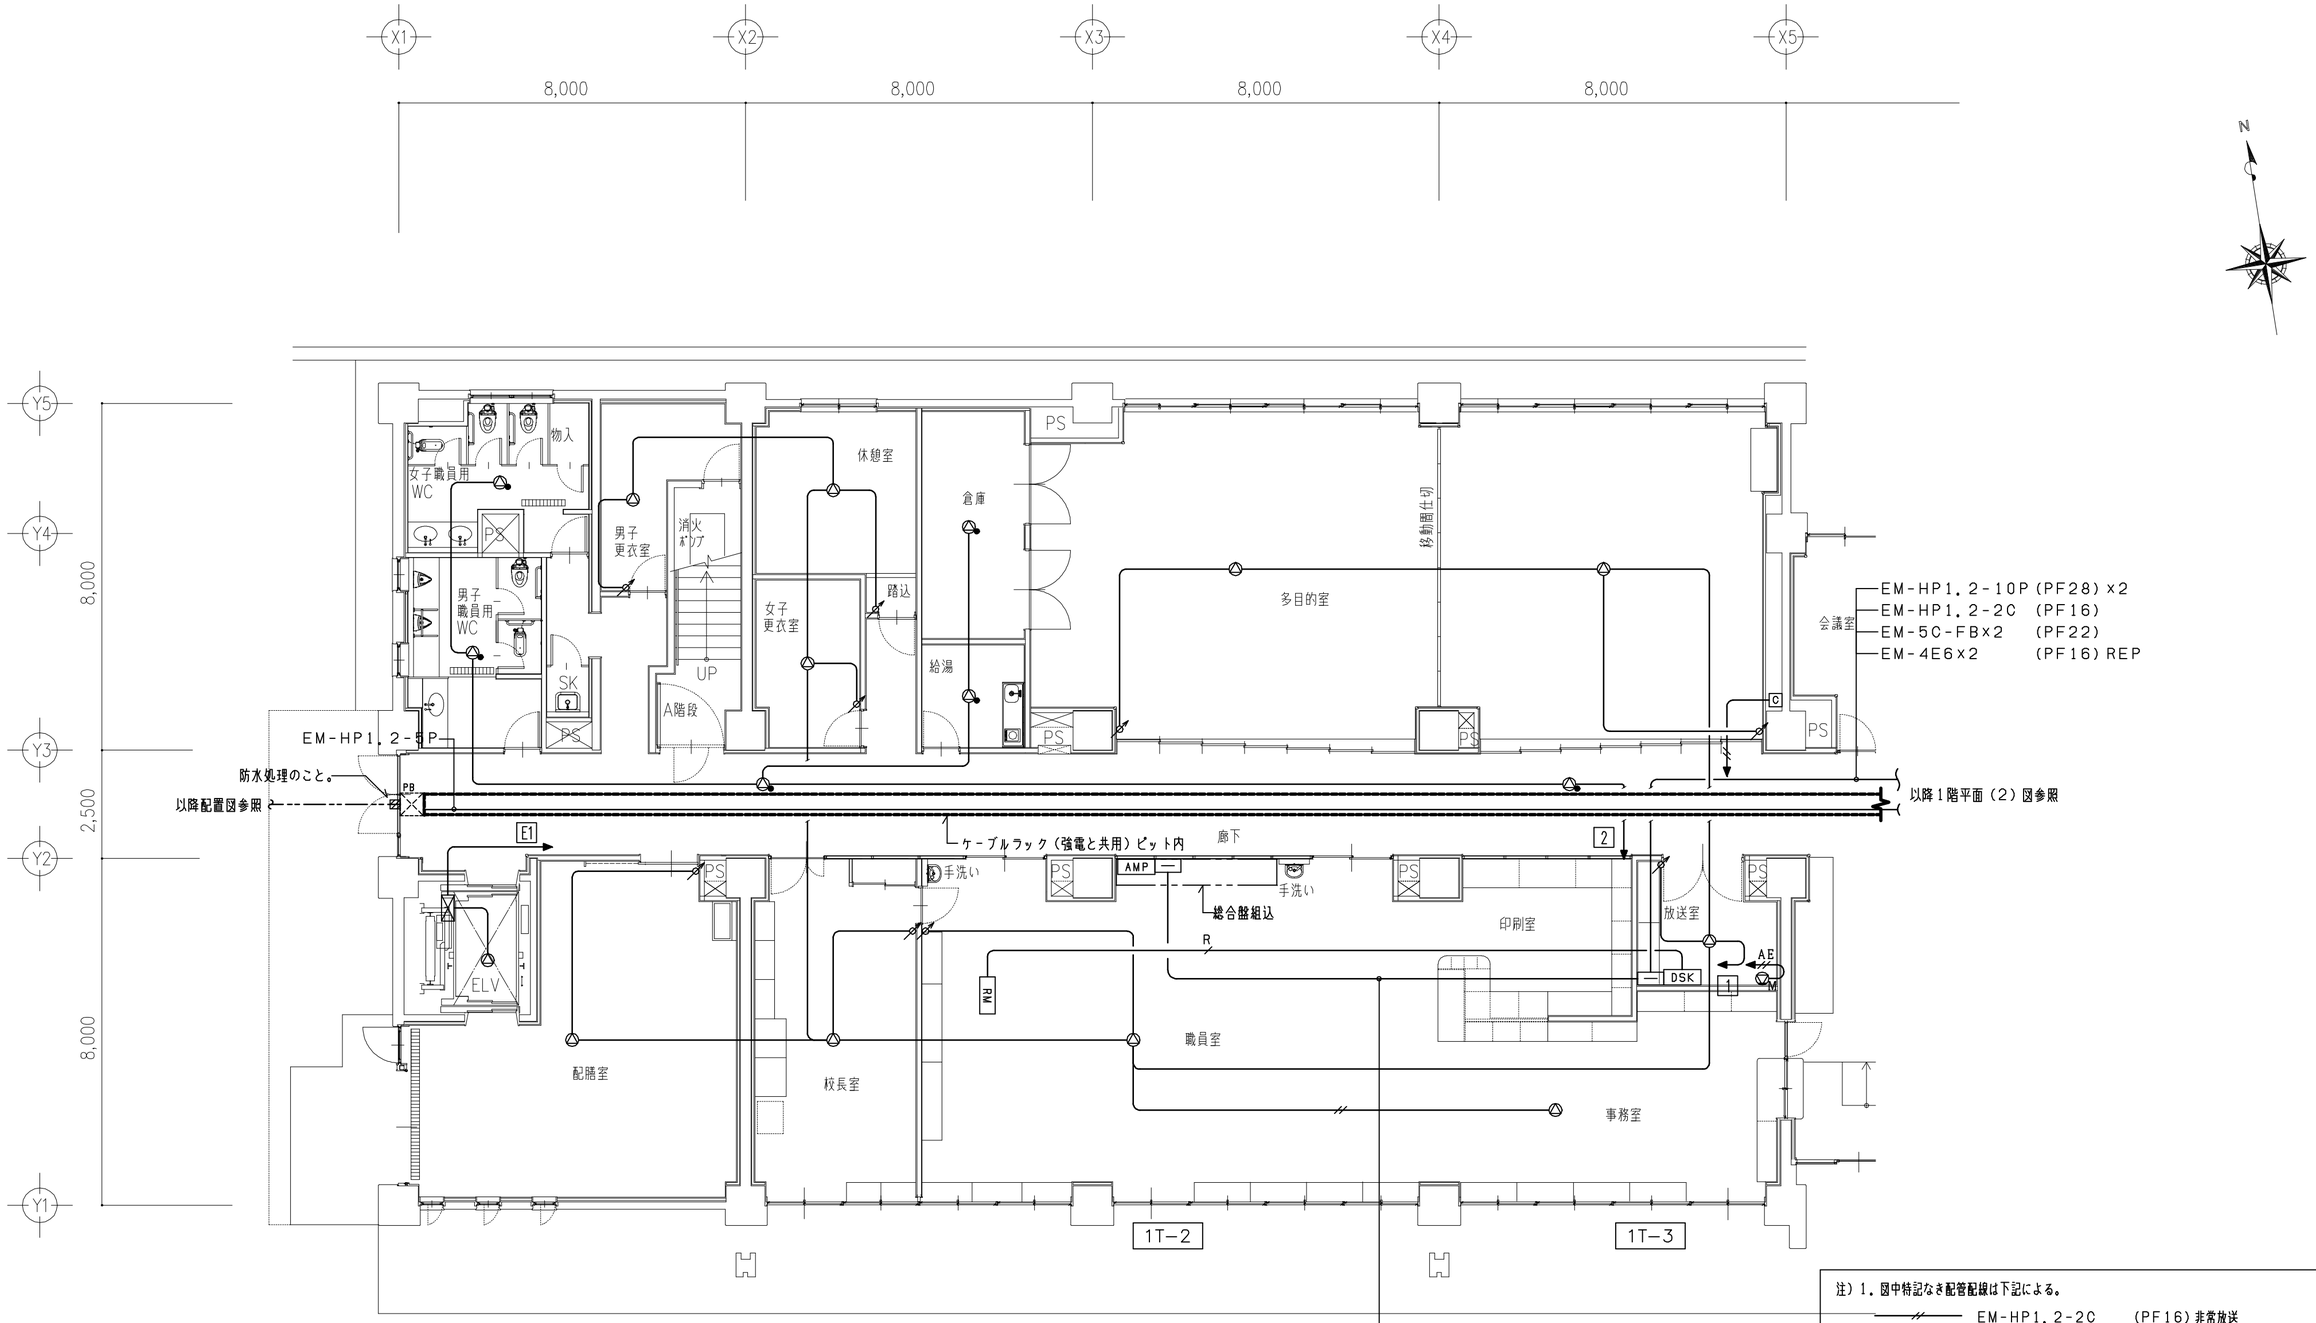

1階 平面図 S=1/100

注）1．図中特記なき配管配線は下記による。

―//―	EM-HP1.2-2C	(PF16)非常放送
――――	EM-HP1.2-3C	(PF16)非常放送
5C	EM-5C-FB	(PF16)ワイヤレスアンテナ
AE	EM-AE1.2-2C	(PF22)
R	EM-CPEES0.9-5P	(PF22)床 RM
4E	EM-4E6x2	(PF16)REP

※但し、二重天井内はケーブルコロガシ可とし
立上げ下げは配管にて保護とする。

2．防火区画貫通部は防火区画貫通処理
（国土交通大臣認定品）を施すこと。

3．立上げ立下げは系統図参照とする。

TITLE	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）					非常放送設備 1階平面図（1）	2017.06	（A2） 1/100	E －41
ORIGINAL NO								

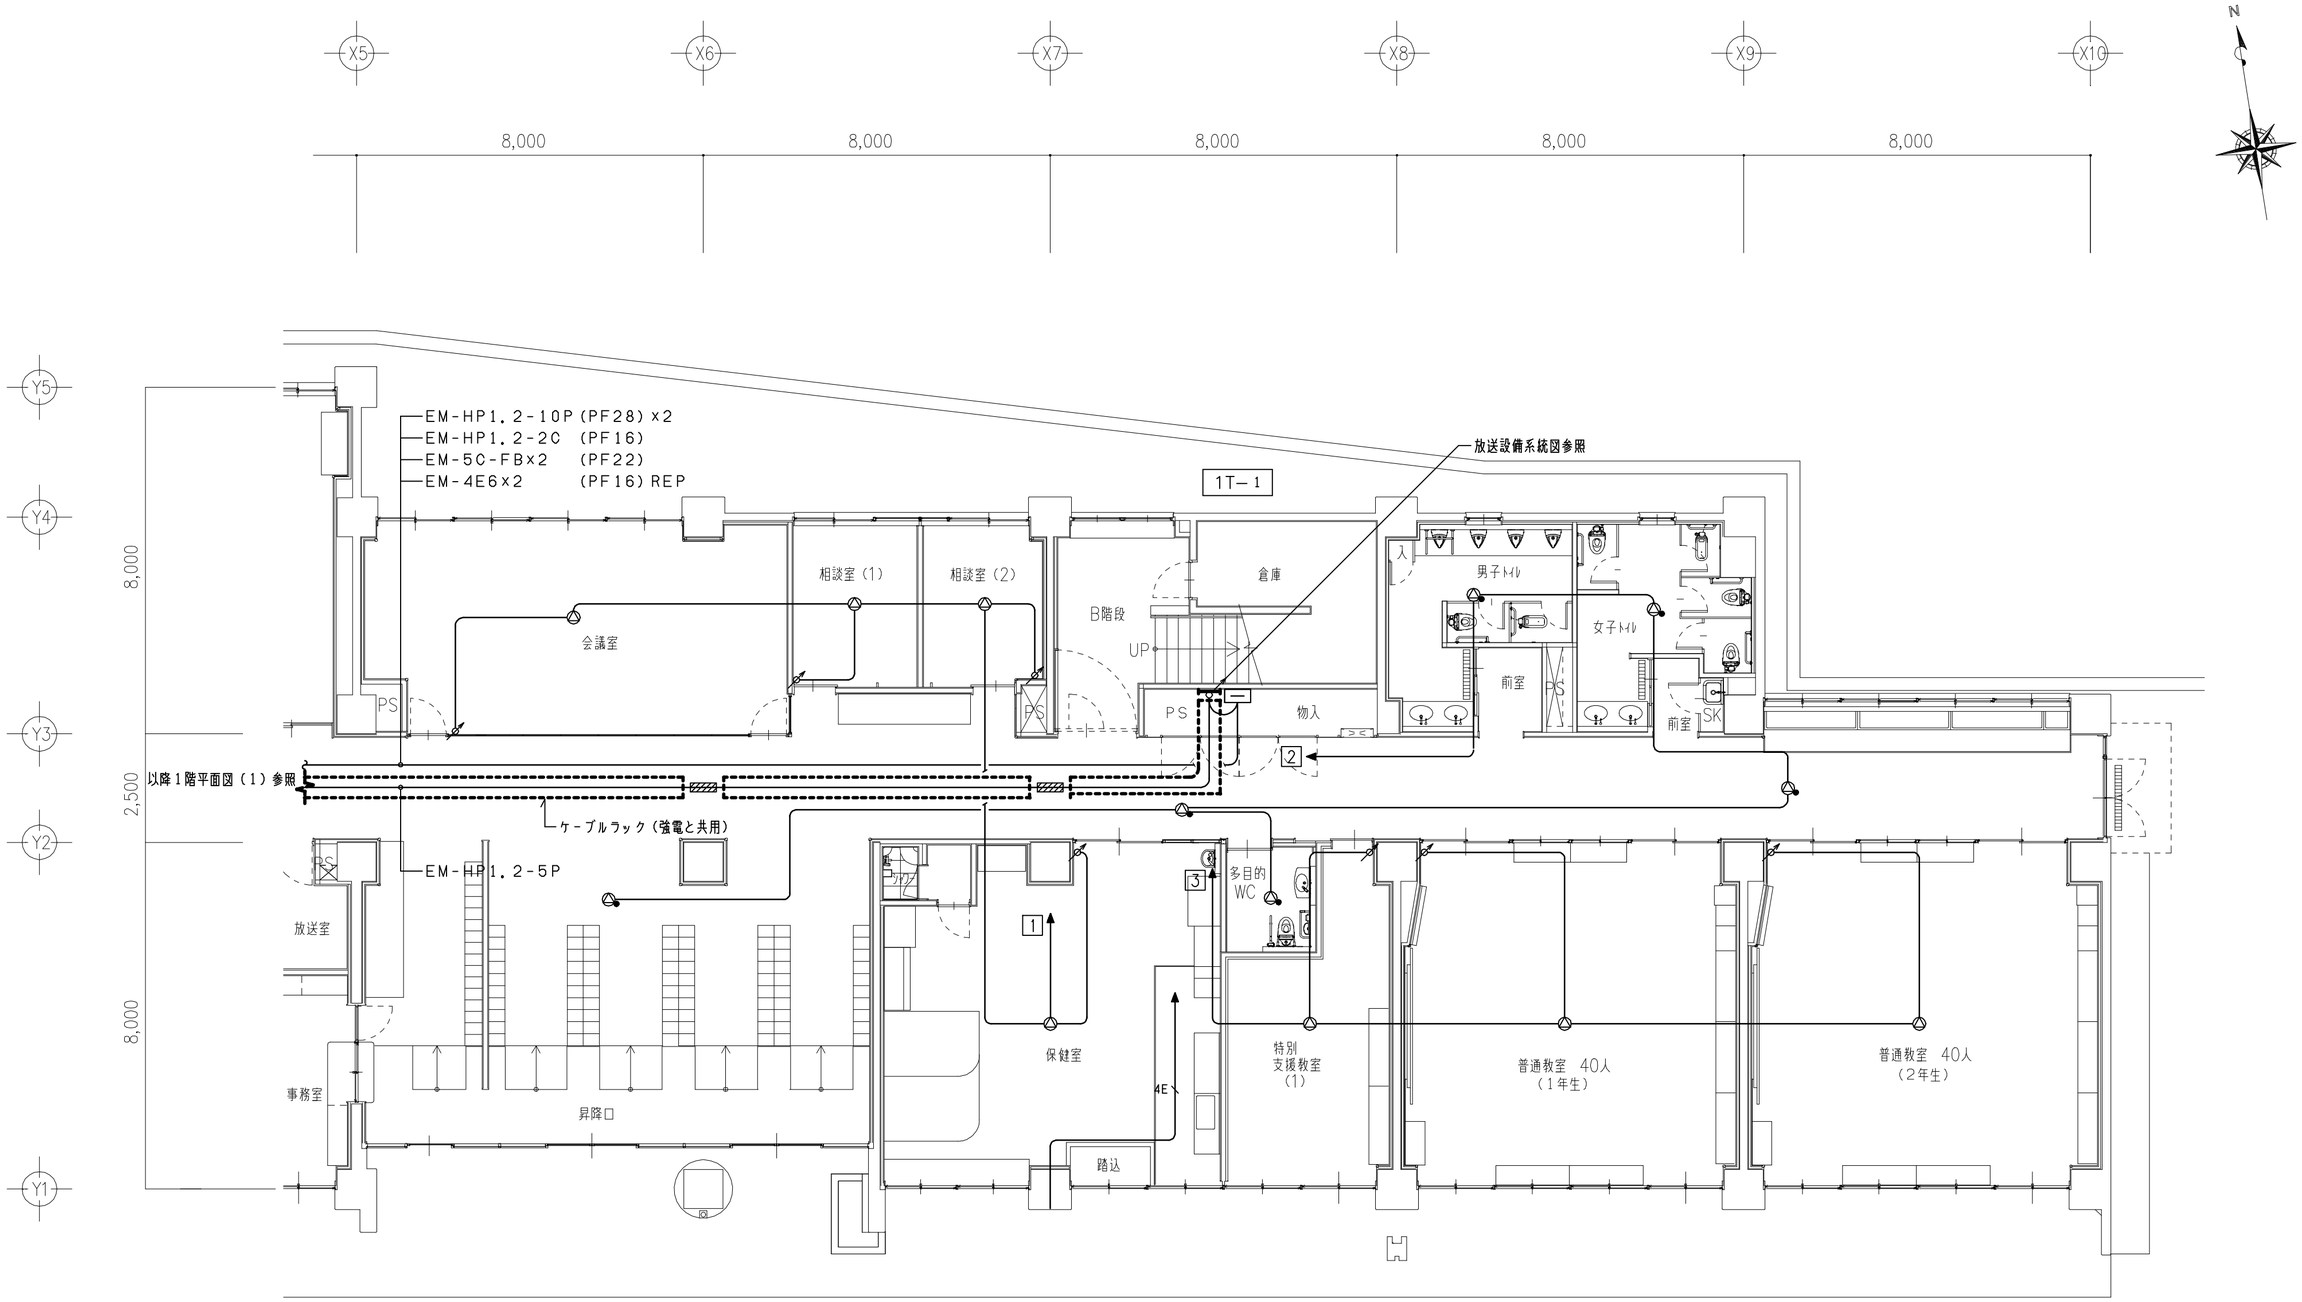

1階 平面図 S=1/100

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								非常放送設備 1階平面図（2）	2017.06	（A2） 1/100	E －42
ORIGINAL NO											

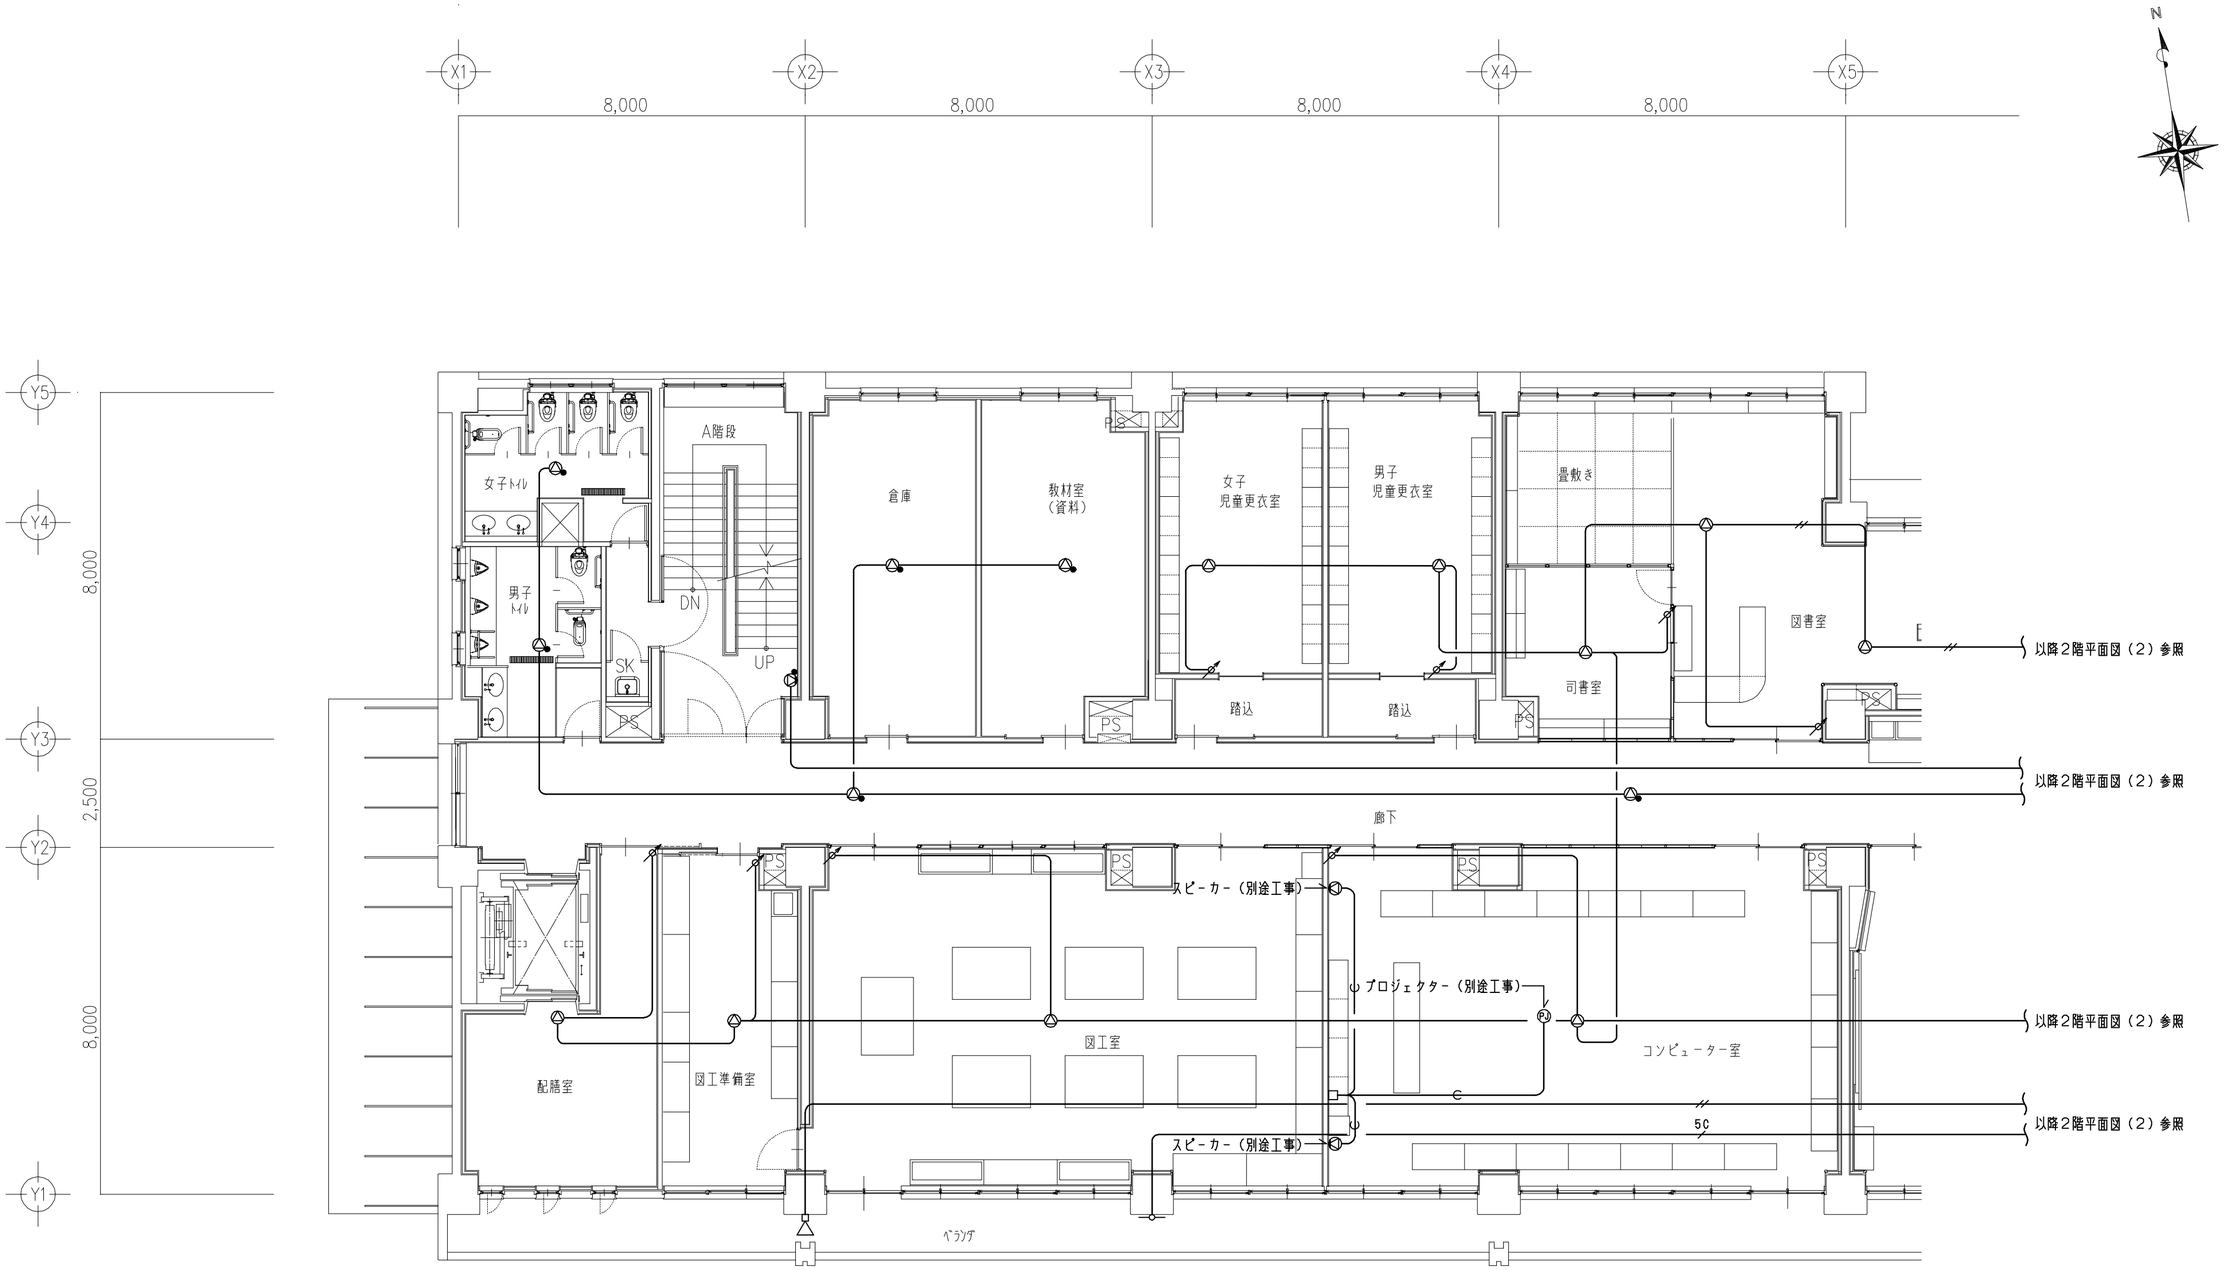

2階　平面図　　S=1/100

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								非常放送設備　２階平面図（１）	2017.06	（Ａ２）　1/100	Ｅ －４３
ORIGINAL　NO											

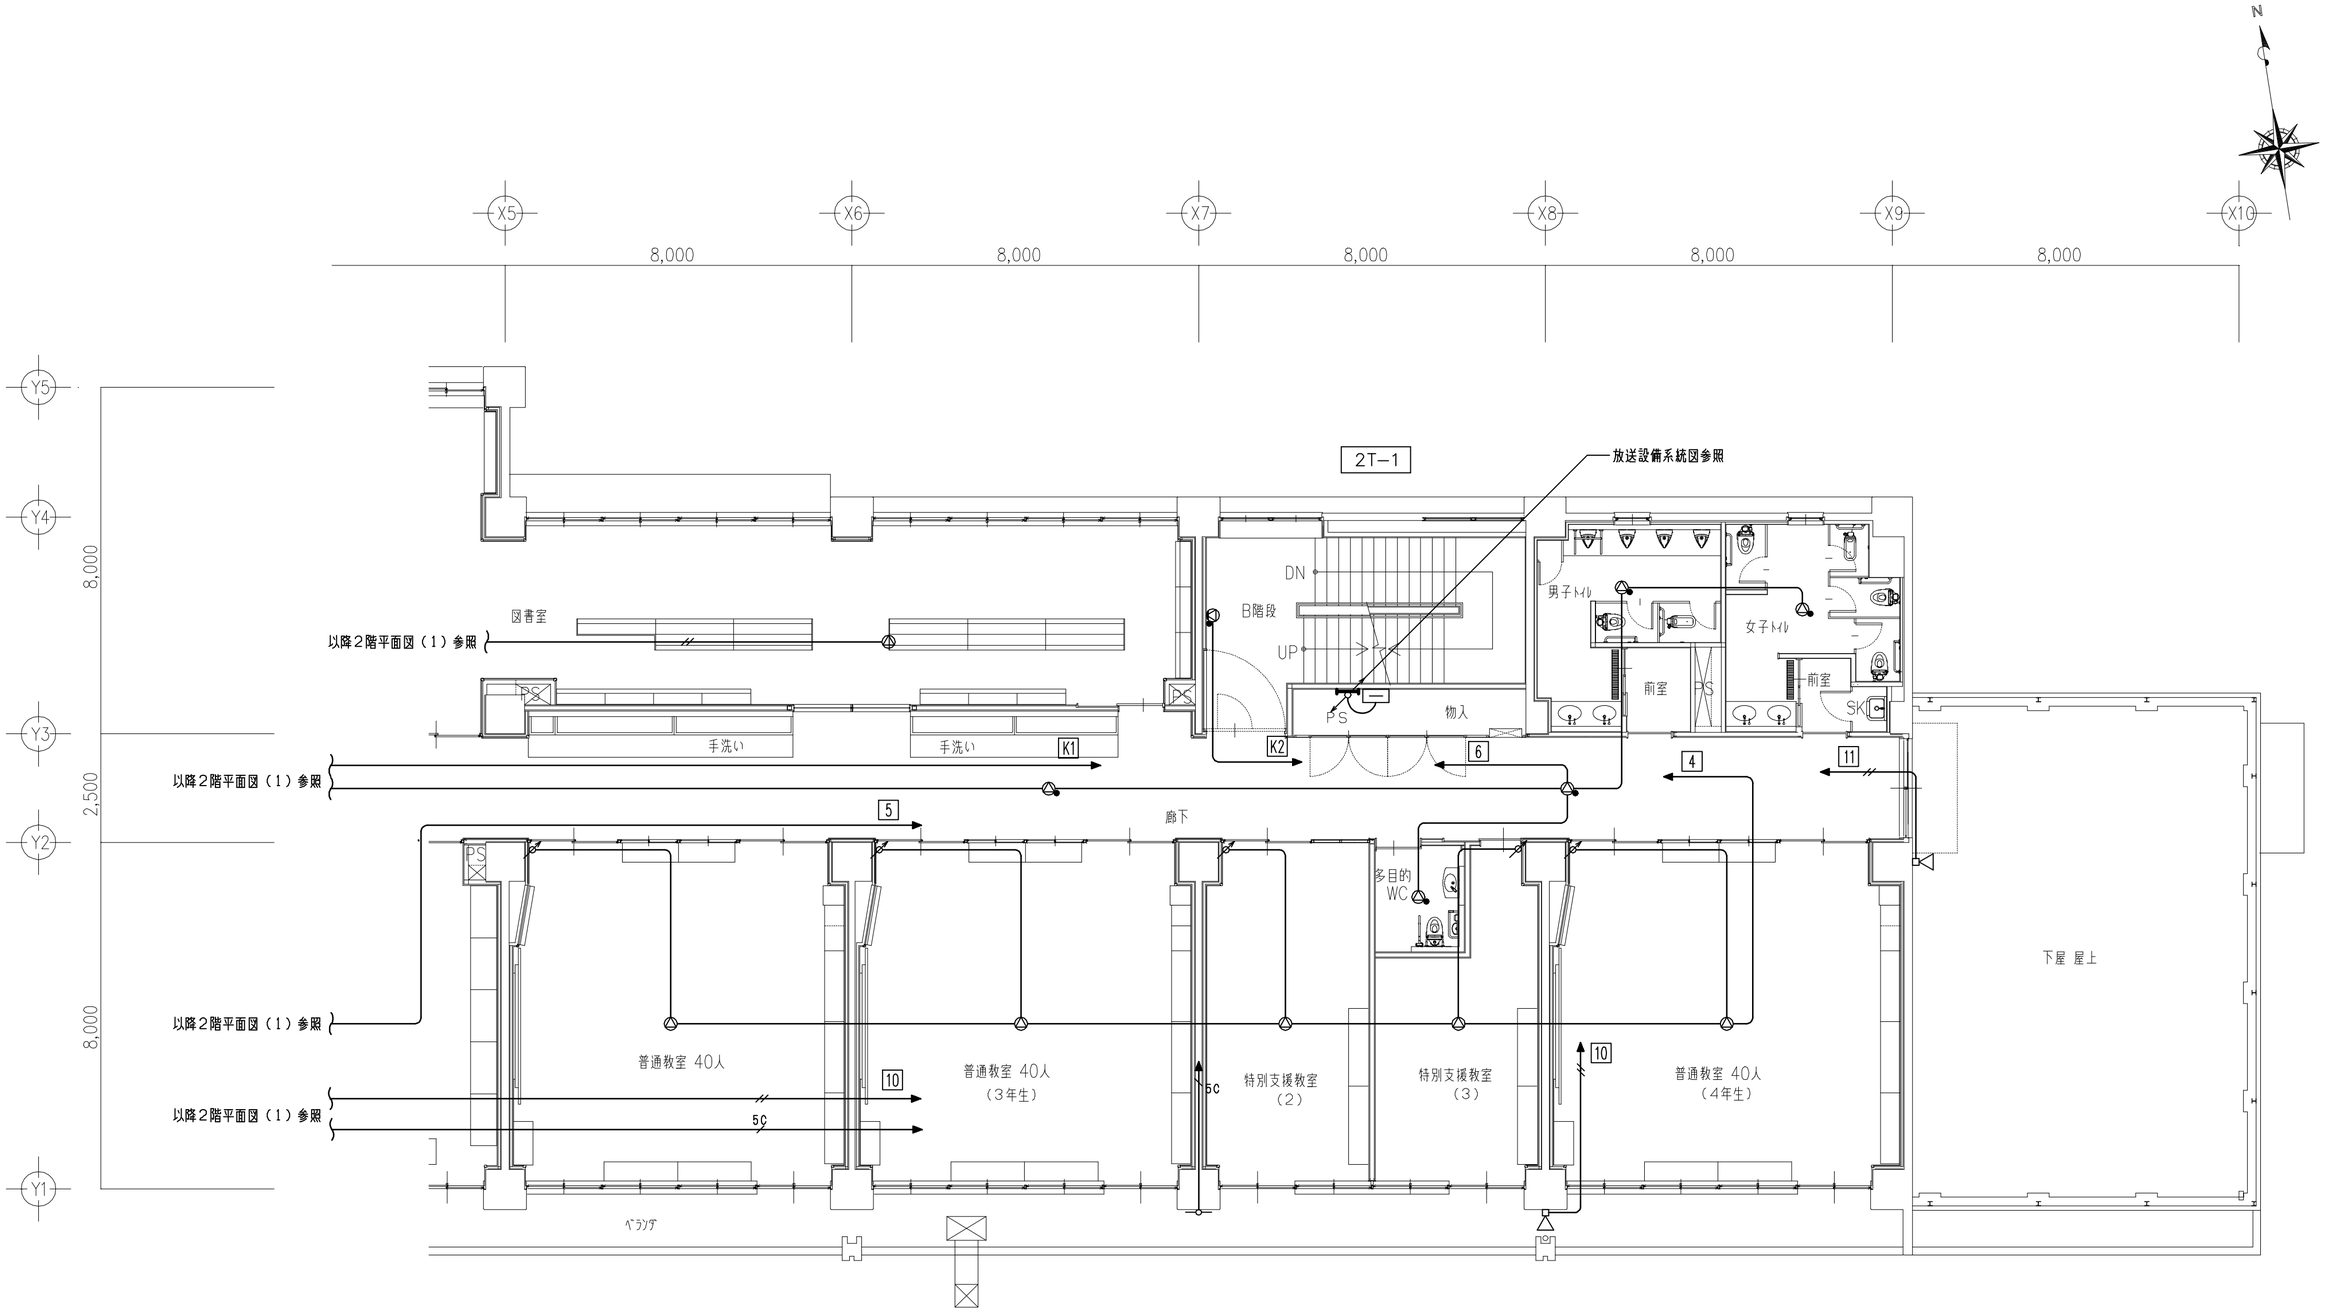

2階 平面図 S=1/100

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								非常放送設備 2階平面図（2）	2017.06	（A2） 1/100	E −44
ORIGINAL NO											

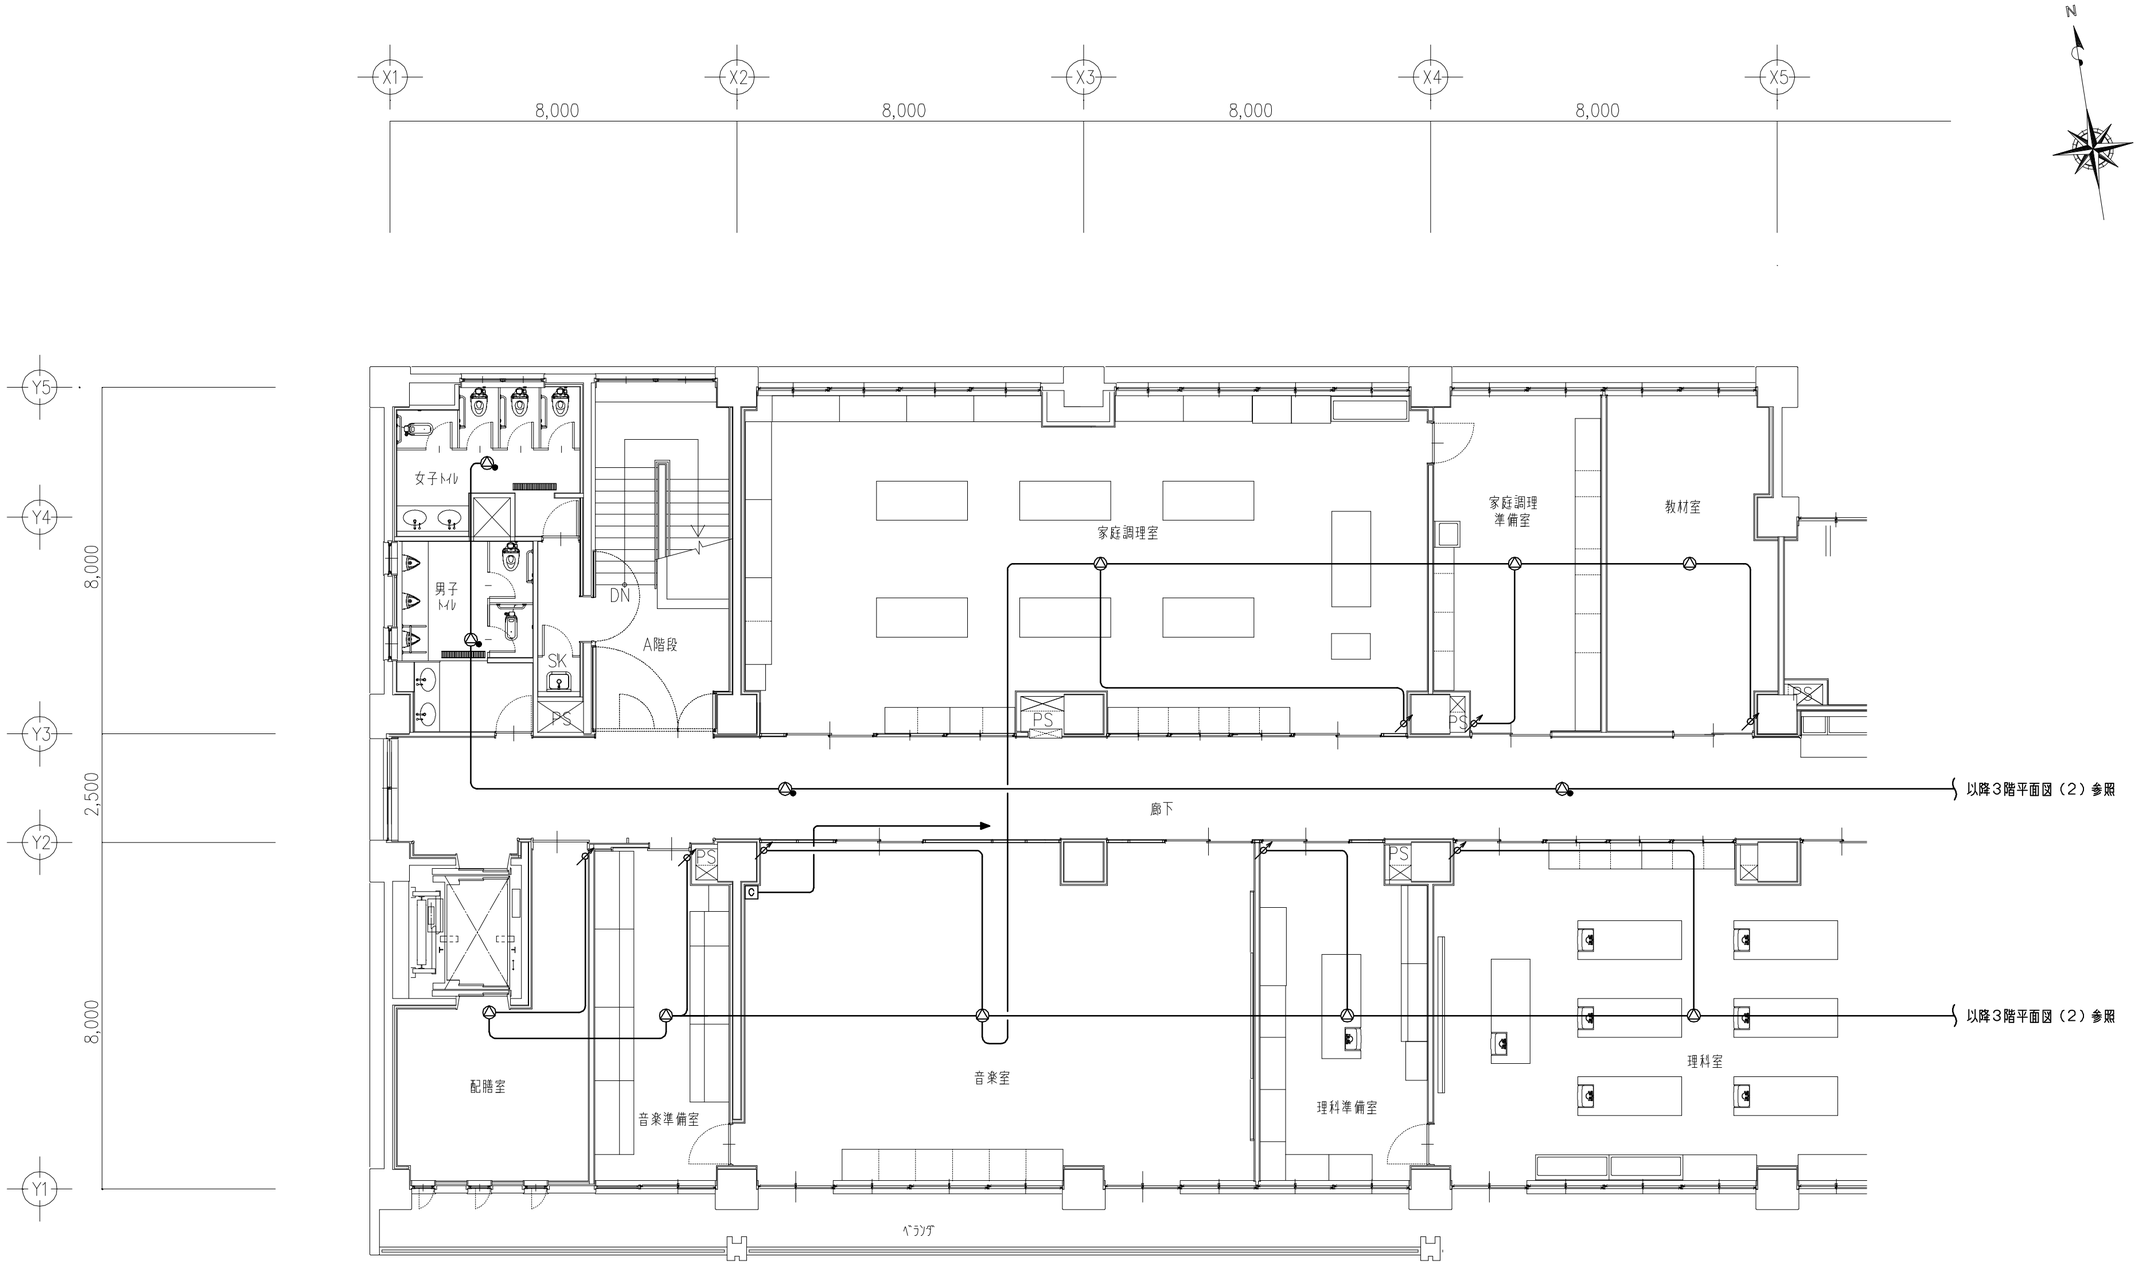

3階　平面図　　S=1/100

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								非常放送設備　3階平面図（1）	2017.06	（A2）　1/100	E －45
ORIGINAL　NO											

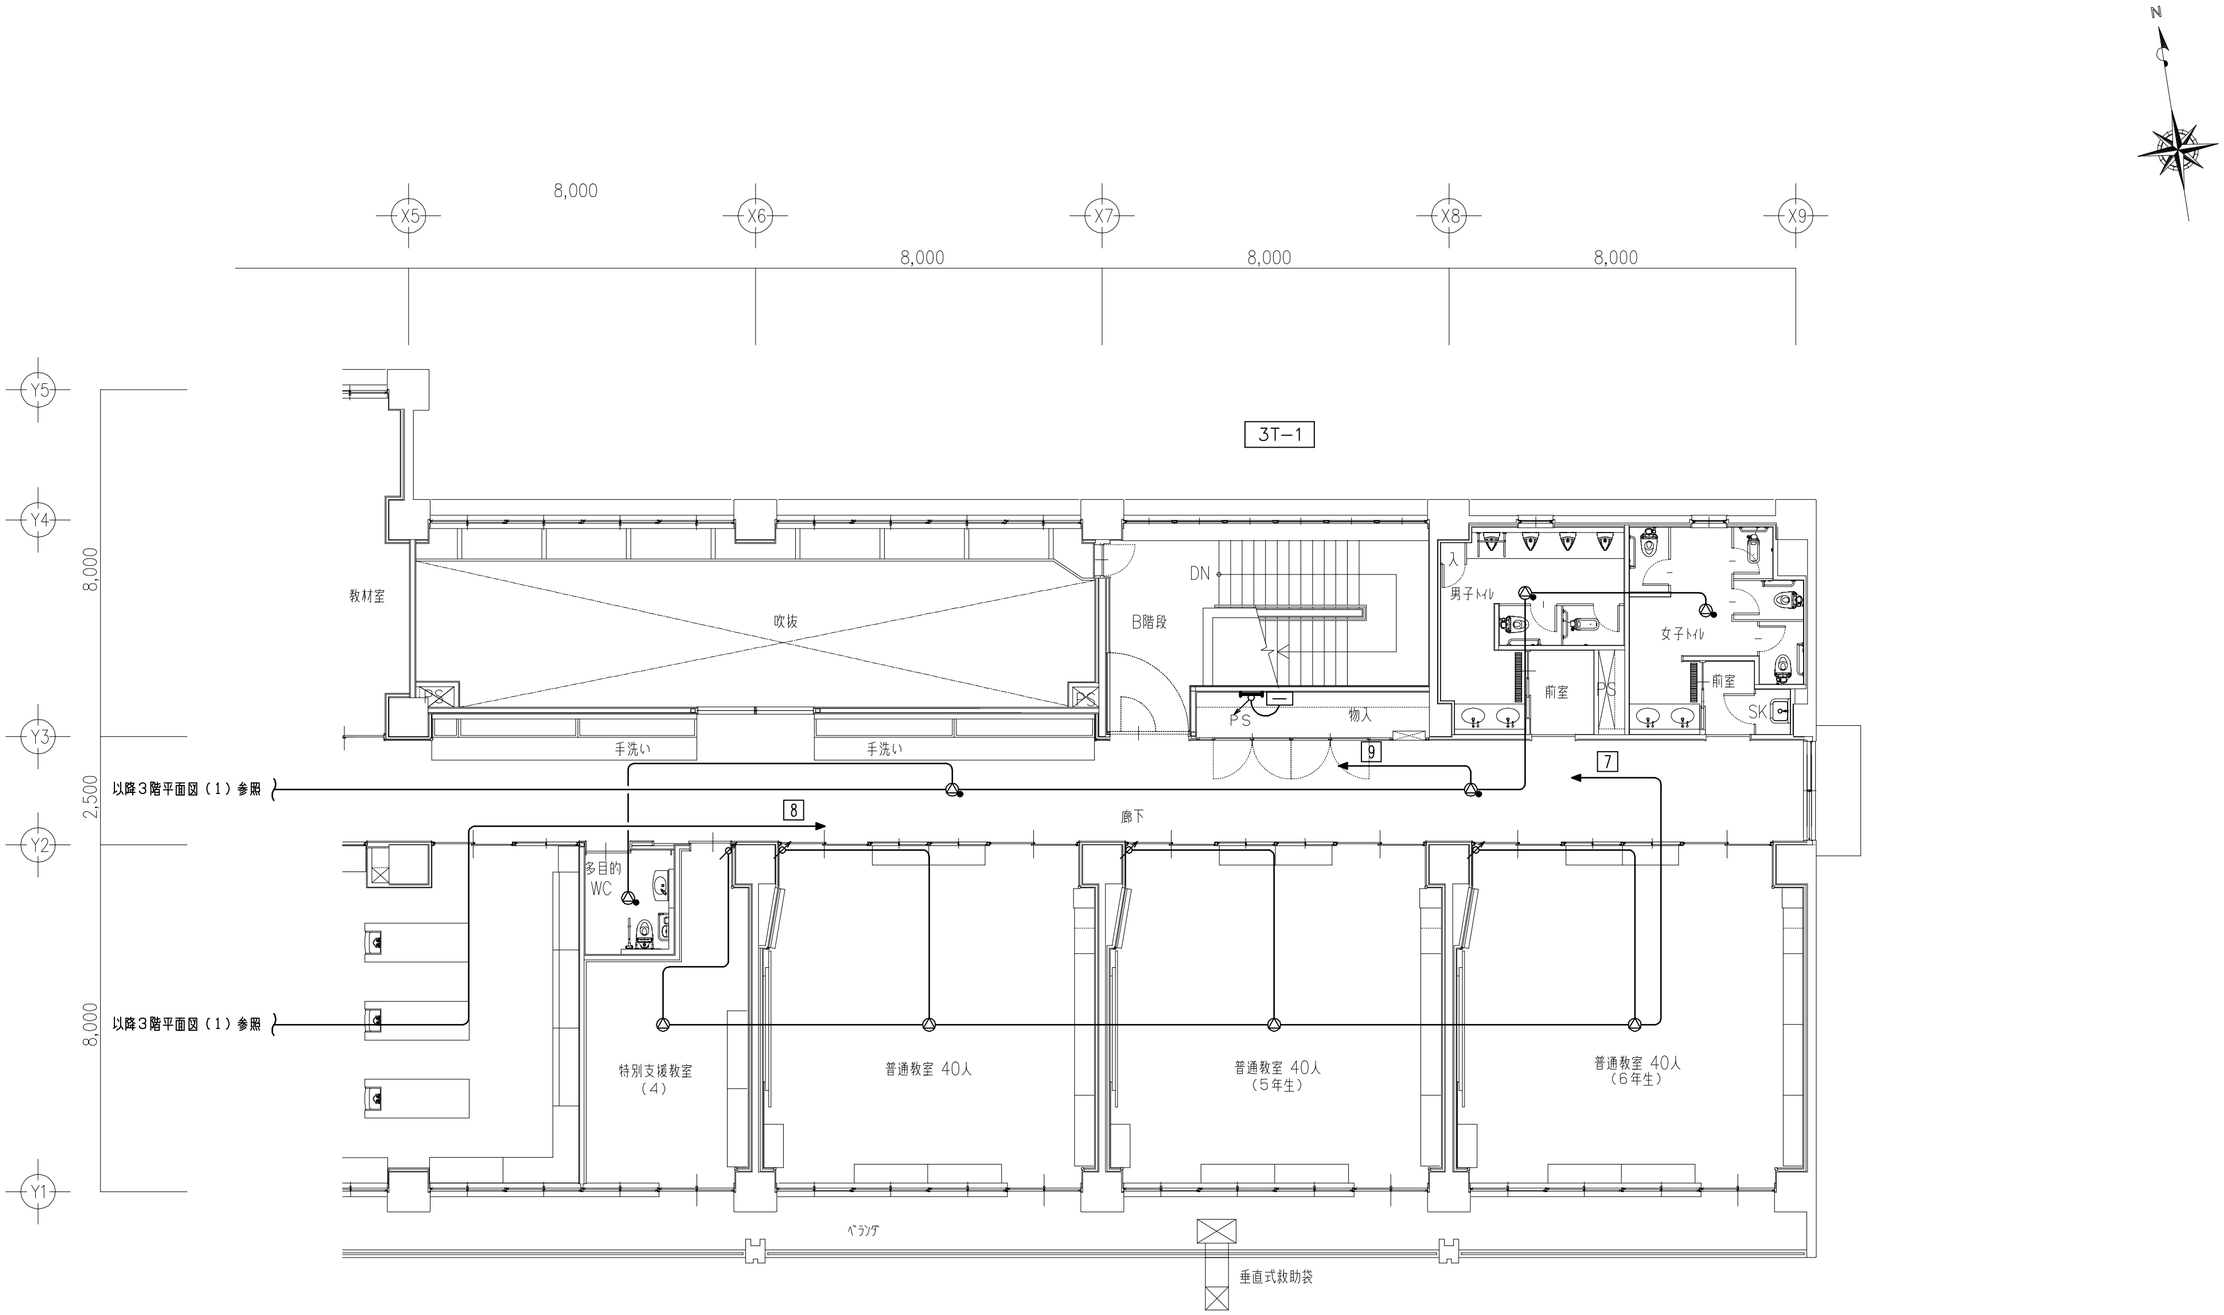

3階 平面図 S=1/100

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								非常放送設備 3階平面図（2）	2017.06	（A２） 1/100	E −46
ORIGINAL NO											

1F 平面図 S=1/100:A2

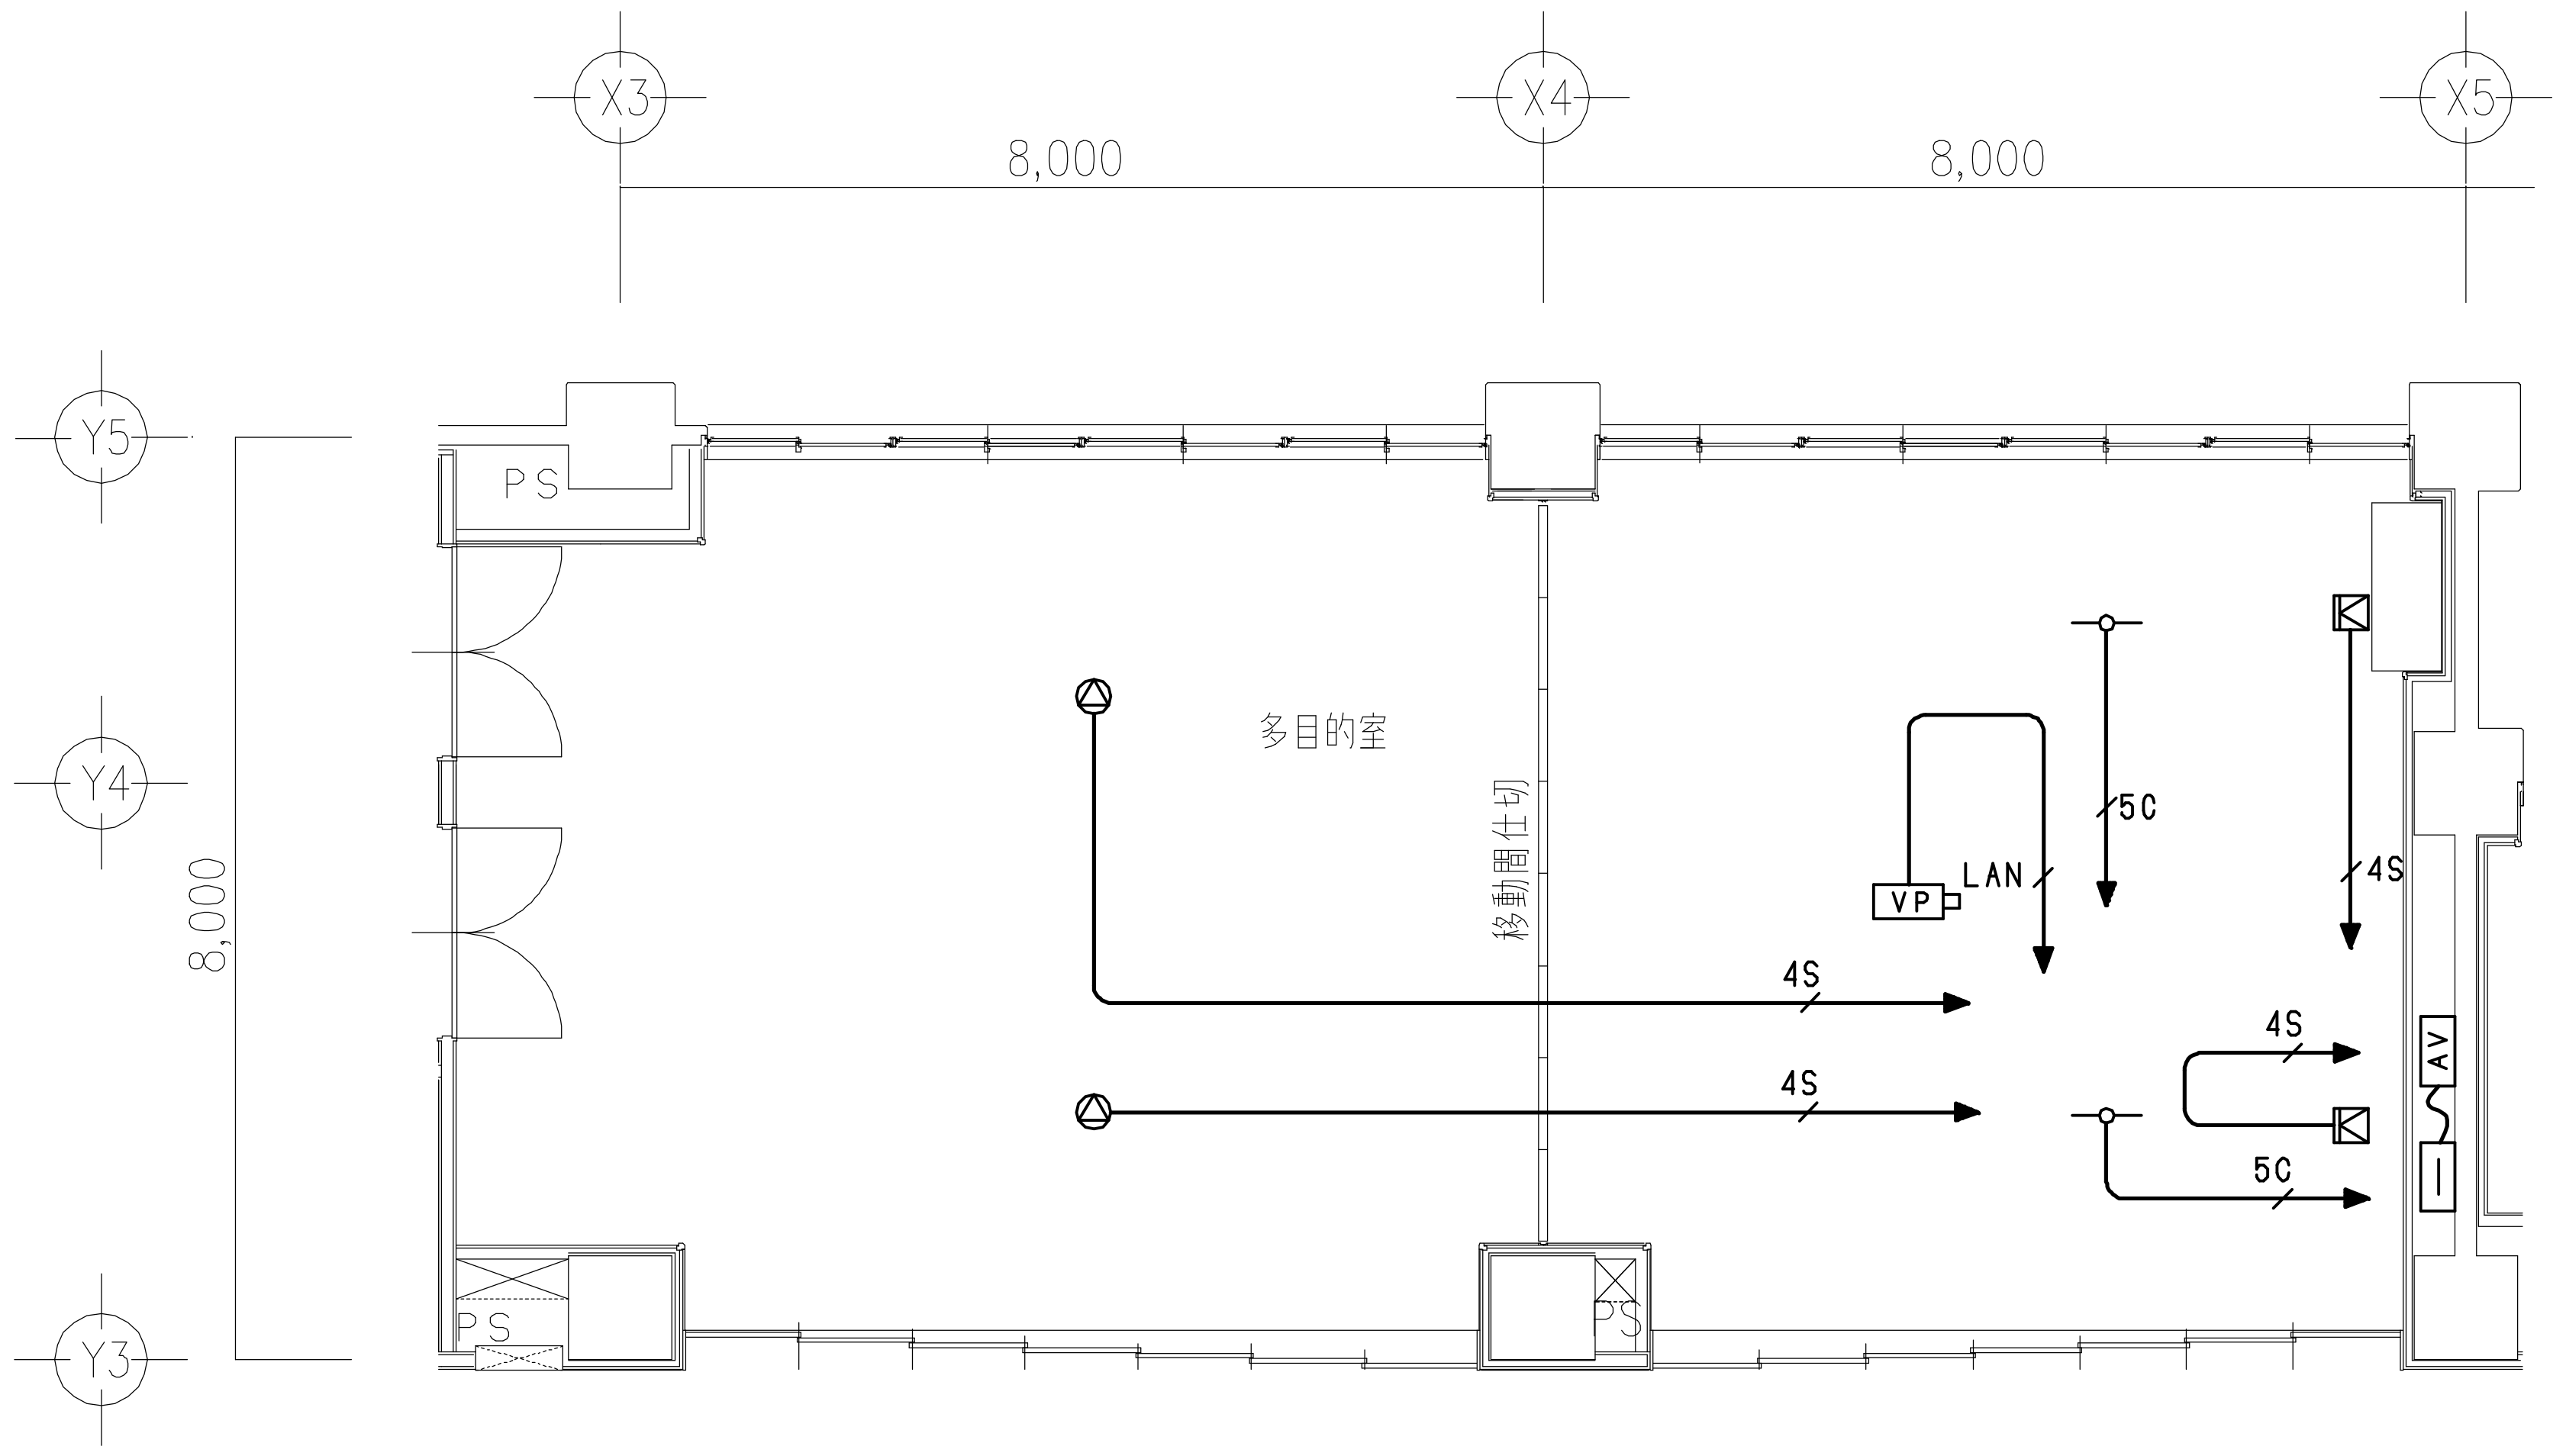

注）1．図中特記なき配管配線は下記による。

4S	EM-4S6 (PF16)
LAN	EM-UTP-CAT6 (PF16)
5C	EM-5C-FB (PF16)

※但し、二重天井内はケーブルコロガシ可とし
立上げ下げは配管にて保護とする。

1F多目的室AV設備 システムブロック図

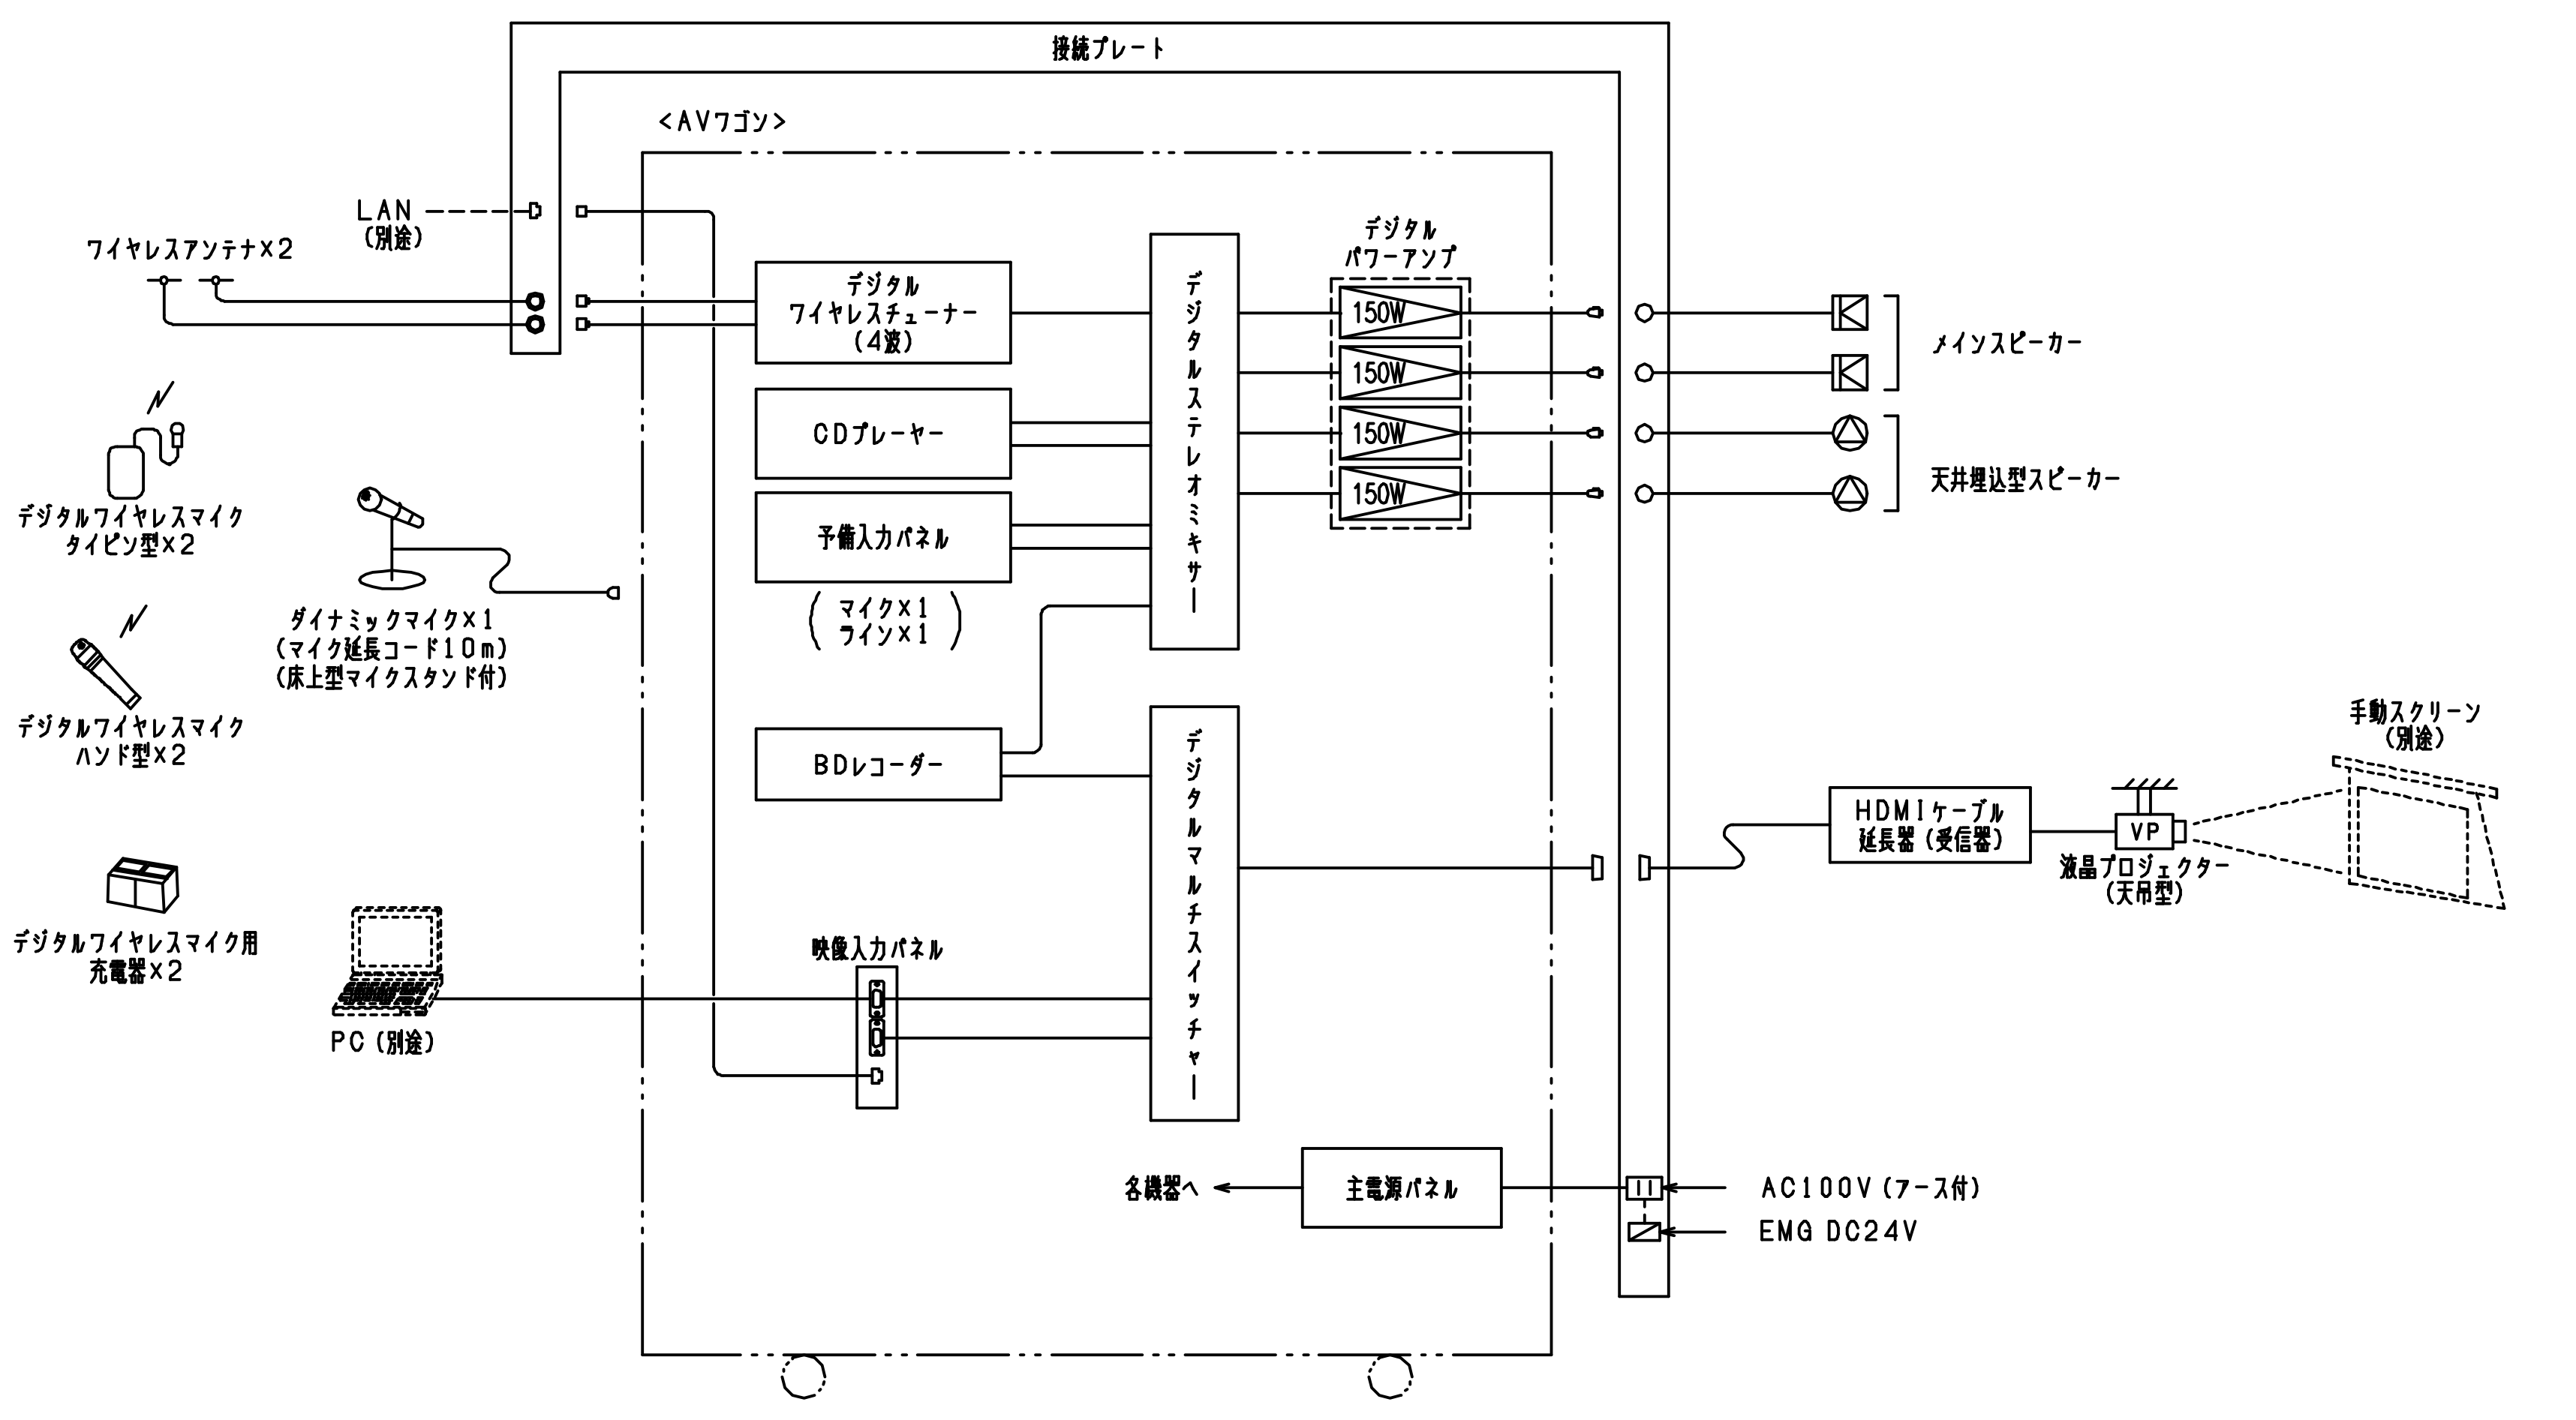

AV AVワゴン

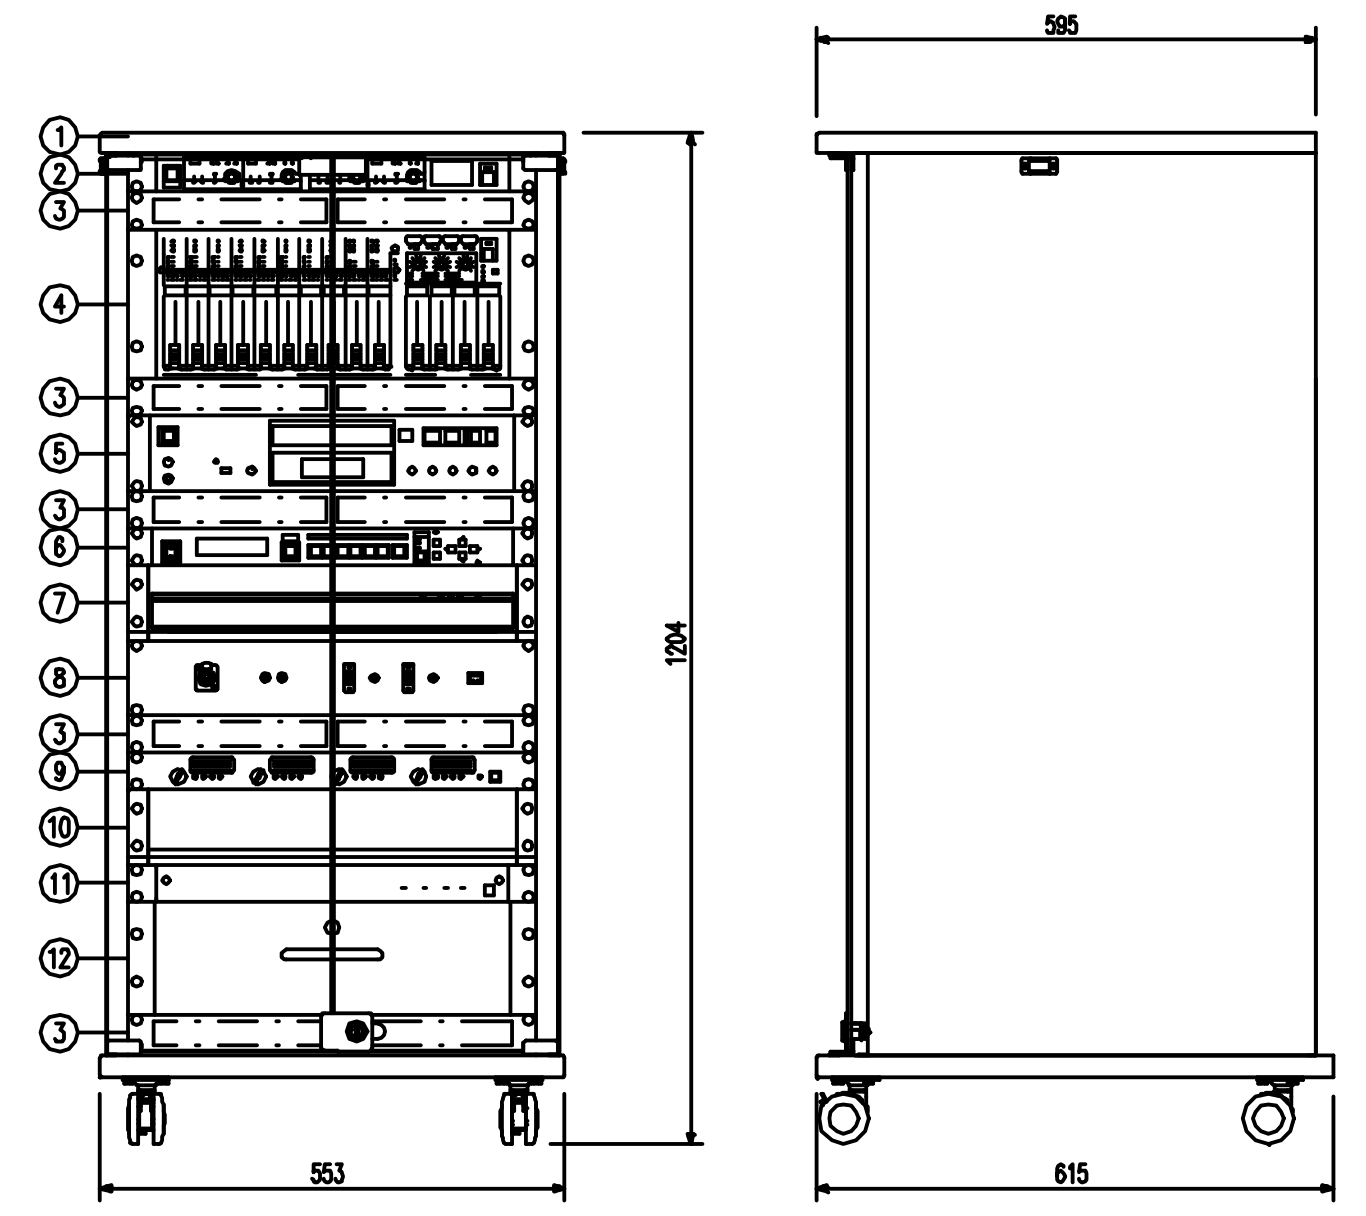

No.	名称
1	木製ラック
2	デジタルワイヤレスチューナー(4波)
3	通気パネル 1U
4	デジタルステレオミキサー
5	CDプレーヤー
6	デジタルマルチスイッチャー
7	BDレコーダー
8	予備入力/映像入力パネル
9	デジタルパワーアンプ 150W×4ch
10	棚パネル2U
11	主電源パネル
12	引出しパネル

電源	AC100V 50/60Hz
定格出力	150 W×4(4 Ω)
■デジタルワイヤレスチューナー	
入力	アンテナ×4、ミキシング×1
出力	単独×4、ミキシング×1
受信周波数	800 MHz帯
機能	デジタルトゥルーダイバシティ受信、接点出力×2、
	付属ソフトによるシステム状態監視
チューナーユニット	4波実装済(最大4波)
■CDプレーヤー	
周波数特性	20 Hz~20 kHz(±1.5 dB)
出力	アナログ:ステレオ(L, R)、デジタル
演奏可能ディスク	CD、CD-R、CD-RW
演奏可能フォーマット	オーディオCD(CD-DA)、WAV、MP3
その他	プログラム再生機能、リピート機能、
	ピッチコントローラー機能付

■デジタルステレオミキサー	
入力	モノラル×8、ステレオ×7
出力	モノラル×4、録音(L, R)
信号処理	自動音場補正(ARC)×4(各系統独立設定)
	ハウリング抑制(FBS)×8(各系統独立設定)
	オートミュート(DUCKER)×1(独立制御)
	フィルター×8(各系統独立設定)
	トーンコントローラー×10(各系統独立設定)
	パラメトリックイコライザー×4
機能	フロントパネルロック機能
	機能設定用ロータリーエンコーダー×3
	ファンタム電源内蔵
制御	プリセットメモリー×16(前面プリセットスイッチ×4)
	接点入力×8、接点出力×8
	リモートコントロールパネル接続可
ネットワークI/F	10BASE-T/100BASE
その他	前面ステレオミニジャック付

■デジタルマルチスイッチャー	
入力	HDMI×2、DVI×1、
	アナログRGB×2、コンポーネント×1
出力	HDMI×1、延長用デジタル信号×1
■BDレコーダー	
HDD容量	500GB
記録対応メディア	BD-RE、BD-RE XL、BD-R、
	BD-R XL、DVD-RW、DVD-R
チューナー	地上デジタル、BS・110度CSデジタル
■主電源パネル	
ACコンセント	連動×12、非連動×2
最大定格電流	全コンセント合計30A
その他	リモート端子付、非常時電源断機能
■その他	
	予備入力/映像入力パネル、棚パネル、
	引出しパネル付

メインスピーカー

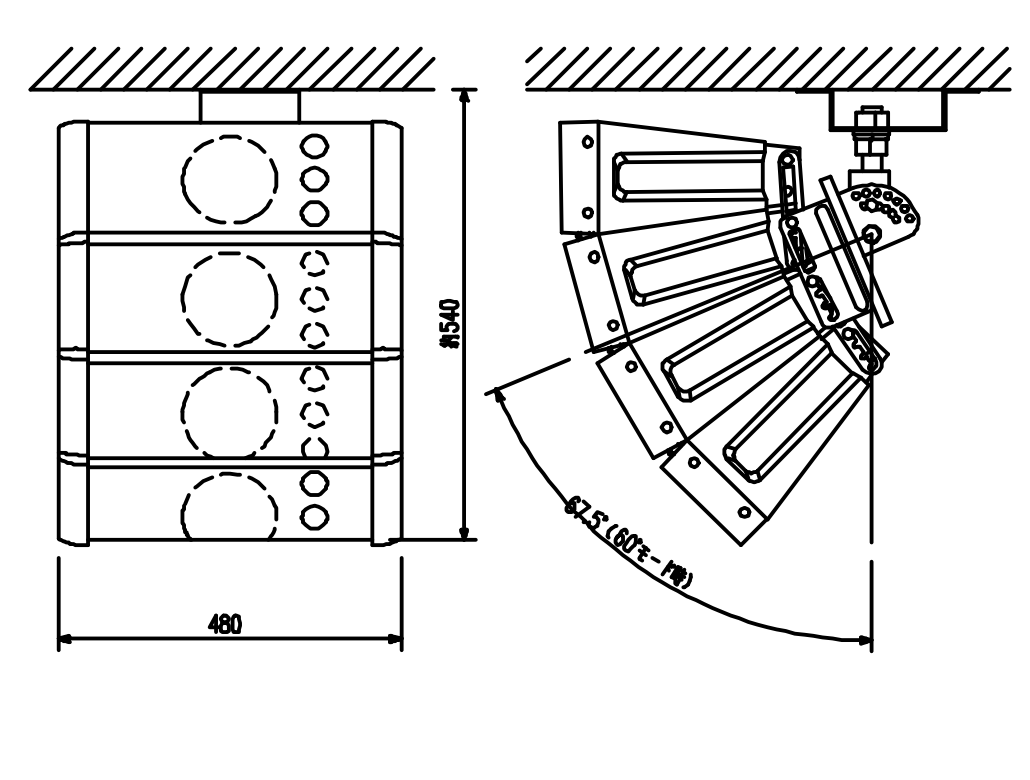

エンクロージャ形式	バスレフ型
連続プログラム入力	600 W(8 Ω)
出力音圧レベル	96 dB(60°モード)、
(1 W, 1 m)	97 dB(45°モード)、
	98 dB(30°モード)、
	99 dB(15°モード)
周波数特性	70 Hz~20 kHz(-10 dB, 60°モード)
クロスオーバー周波数	4 kHz
指向角	水平:100°(2000 Hz~)
	垂直:60°(800 Hz~)、
	45°(1.2 kHz~)、
	30°(1.6 kHz~)、
	15°(3.2 kHz~)の可変
スピーカー	12 cmコーン型×4
	バランスドームツイーター×12
仕上	エンクロージャ:ポリプロピレン 黒
その他	スピーカー天井取付金具付

天井埋込型スピーカー



定格入力	
	3 W(3.3 kΩ), 1 W(10 kΩ)
連続プログラム入力	120 W(8 Ω), 60 W(16 Ω)
出力音圧レベル	90 dB(1 W, 1 m)
周波数特性	50 Hz~20 kHz
スピーカー	12 cmコーン型、バランスドーム型ツイーター
その他	広指向性音響構造

デジタルワイヤレスマイク タイピン型 2本



電波型式	F1E/F1D
送信周波数	800 MHz帯(30波のうち1波スイッチ切換)
発振方式	PLLシンセサイザー方式
使用マイクロホン	単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
機能	デジタル伝送方式、コード設定(10パターン)、
	セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切換

デジタルワイヤレスマイク ハンド型 2本



電波型式	F1E/F1D
送信周波数	800 MHz帯(30波のうち1波スイッチ切換)
発振方式	PLLシンセサイザー方式
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
機能	デジタル伝送方式、コード設定(10パターン)、
	セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切換
仕上	ボディー:樹脂 ダークグレー

VP 液晶プロジェクター(天吊型)

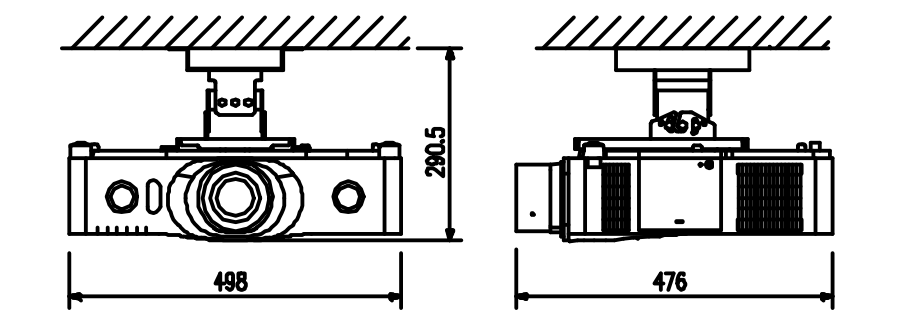

HDMI受信器



電源	AC100 V 50/60 Hz
表示方式	3原色透過型液晶シャッター方式
レンズ	電動ズーム(1.5倍)(オプションレンズ可能)
	F1.6~2.0
明るさ	5000 lm
解像度	水平1024×垂直768(XGA)
コンピューター入力	デジタル×2、アナログ×1
ビデオ入力	コンポーネント、Sビデオ、ビデオ
音声信号入出力	ステレオ入力×3、ステレオ出力×1
モニター出力	アナログ×1
その他	制御入力、ネットワーク、
	リモコン信号入力、USB-A、USB-B
	スピーカー内蔵、レンズメモリー機能、
	リモコン付属
その他	天吊金具付
■その他	
	HDMI受信器付

ワイヤレスアンテナ



電源	DC7~12 V(本体より供給)
消費電流	15 mA(9 V時)
受信周波数	800 MHz帯
ダイポール比相対利得	約+8 dB
アッテネーター	0, -10, -20 dB
防水性能	IPX2
その他	壁・天井取付用

床上型マイクスタンド 1台



型式	床上型2段式フリーストップ
ねじ部	W3/8, U5/16

ダイナミックマイク 1本

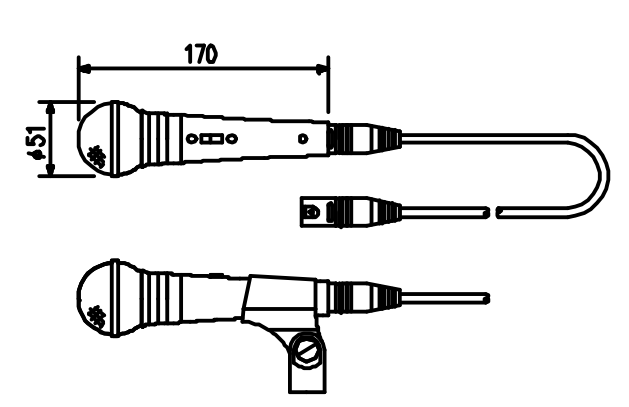

定格インピーダンス	600Ω(平衡型)
指向性パターン	単一指向性
周波数特性	70Hz~15kHz
定格感度レベル	-54dB
仕上	メタリックグレー
その他	トークスイッチ付、マイク延長コード10m
	(2芯シールド キャノン対キャノン)付

デジタルワイヤレスマイク用充電器 2台

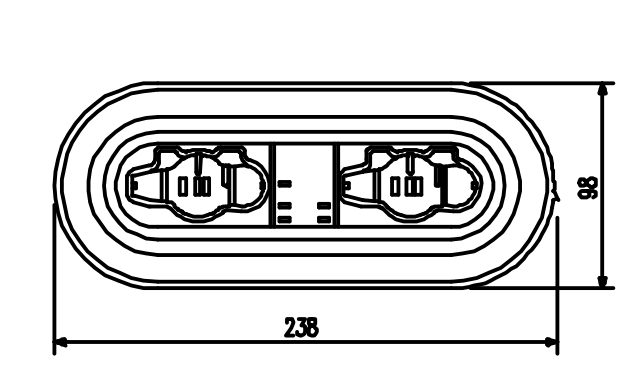

電源	AC100 V 50/60 Hz
	(ACアダプター(付属)使用)
充電時間	最大3時間
充電台数	2台
仕上	ケース:樹脂 黒

接続プレート(電源カットリレー付)

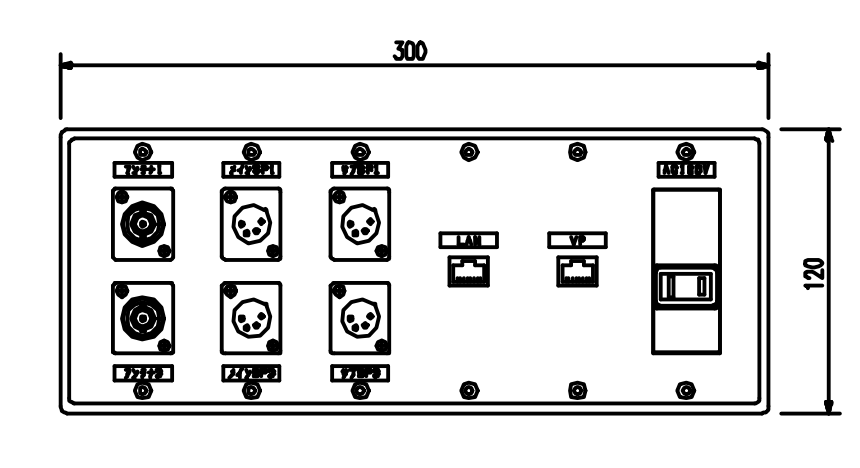

コネクター	LAN用:RJ45×1
	ワイヤレスアンテナ用:BCJ-RU×2
	スピーカー用:XLR-4-32F77×4
	VP用:RJ45×1
電源カットリレー	電源用:ACコンセント(アース付)×1
電源	AC100 V 50/60 Hz
電力容量	最大800 W
電流容量	最大10A
制御方式	非常時DC24 V断によりAC100 V断制御
制御電流	DC24 V 10 mA

TITLE	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
(仮称)長田・新居小学校建設工事(電気設備工事)					AV設備1階多目的室平面詳細図・機器姿図	2017.06	(A2) 1/100	E -47
ORIGINAL NO								

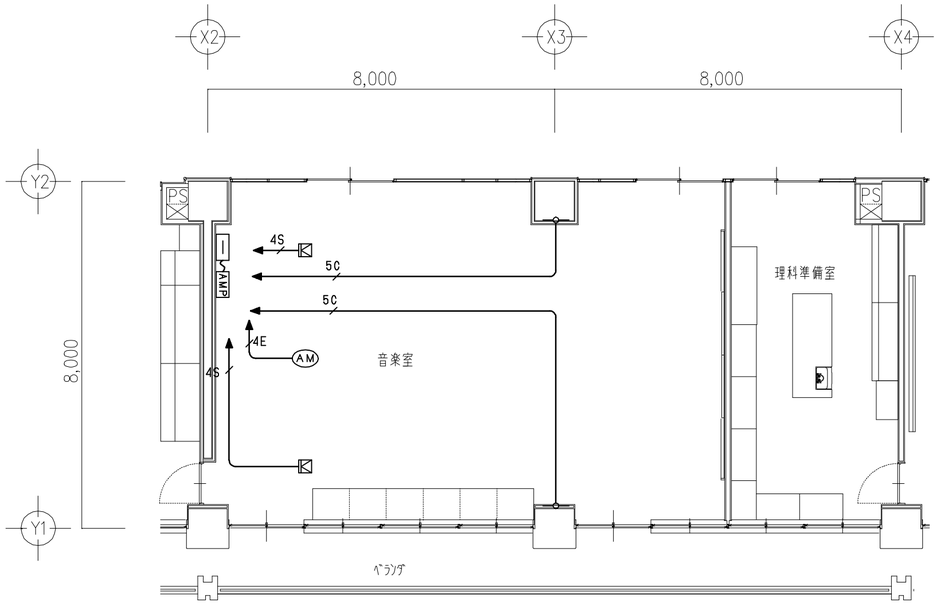

注）1．図中特記なき配管配線は下記による。

4S　EM-4S6　(PF16)
4E　EM-4E6　(PF16)
5C　EM-5C-FB(PF16)

※但し、二重天井内はケーブルコロガシ可とし
立上げ下げは配管にて保護とする。

3F　平面図　S=1/100：A2

3F音楽室音響設備　システムブロック図

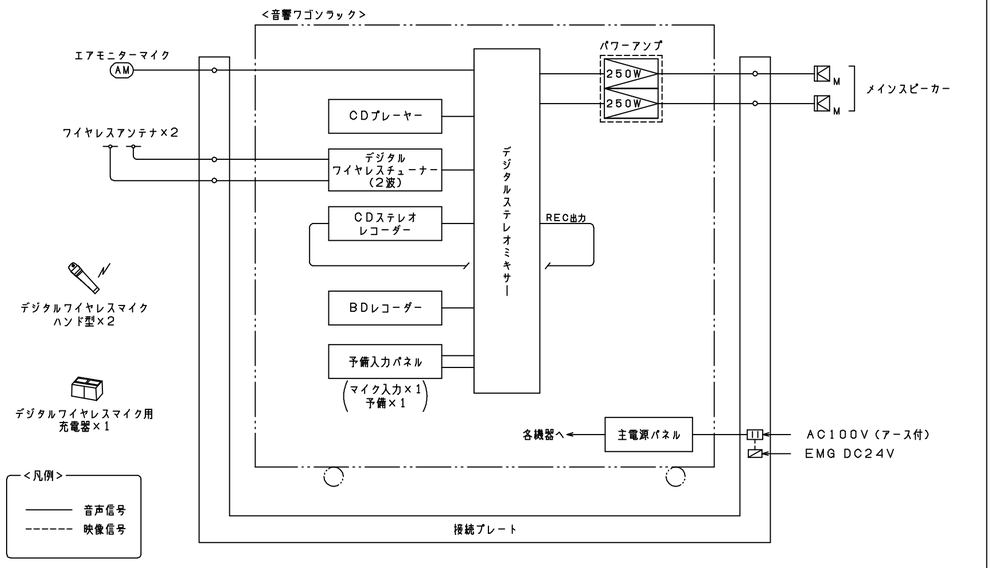

AMP　音響ワゴンラック

No.	名　称
1	木製ラック
2	デジタルワイヤレスチューナー（2波）
3	デジタルステレオミキサー
4	通気パネル　1U
5	ブランクパネル　3U
6	CDステレオレコーダー
7	CDプレーヤー
8	BDレコーダー
9	予備入力パネル
10	パワーアンプ　250Wx2ch
11	主電源パネル

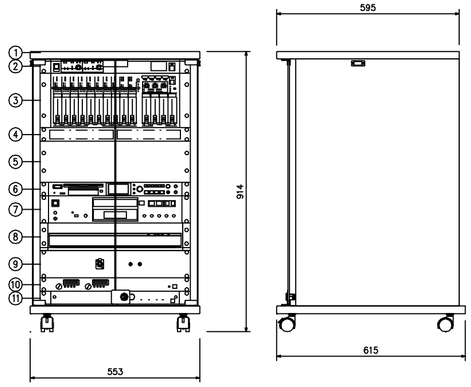

電　源	AC100V　50/60Hz
定格出力	250 Wx2（4 Ω）
■デジタルワイヤレスチューナー	
入　力	アンテナ×4、ミキシング×1
出　力	単独×2、ミキシング×1
受信周波数	800 MHz帯
機　能	デジタルトゥルーダイバシティ受信、接点出力x2、
	付属ソフトによるシステム状態監視
チューナーユニット	2波実装済（最大2波）
■デジタルステレオミキサー	
入　力	モノフルx8、ステレオx7
出　力	モノフルx4、録音（L，R）
信号処理	自動音場補正（ARC）x4（各系統独立設定）
	ハウリング抑制（FBS）x8（各系統独立設定）
	オートミュート（DUCKER）x1（独立制御）
	フィルターx8（各系統独立設定）
	トーンコントローラーx10（各系統独立設定）
	パラメトリックイコライザーx4
機　能	フロントパネルロック機能
	機能設定用ロータリーエンコーダーx3
	ファンタム電源内蔵
制　御	プリセットメモリーx16（前面プリセットスイッチx4）
	接点入力x8、接点出力x8
	リモートコントロールパネル接続可
ネットワークI/F	10BASE-T/100BASE
その他	前面ステレオミニジャック付
■CDステレオレコーダー	
録音/再生メディア	CFカード、SD/SDHCカード、USBメモリー、
	CD-R、CD-R-DA、CD-RW、CD-RW-DA
■CDプレーヤー	
周波数特性	20 Hz～20 kHz（±1，5 dB）
出　力	アナログ：ステレオ（L，R）、デジタル
演奏可能ディスク	CD、CD-R、CD-RW
演奏可能フォーマット	オーディオCD（CD-DA），WAV，MP3
その他	プログラム再生、リピート、ピッチコントローラー機能付
■BDレコーダー	
HDD容量	500GB
記録対応メディア	BD-RE、BD-RE XL、BD-R、
	BD-R XL、DVD-RW、DVD-R
チューナー	地上デジタル、BS・110度CSデジタル
■主電源パネル	
ACコンセント	連動x12、非連動x2
最大定格電流	全コンセント合計30A
その他	リモート端子付、非常時電源断機能
■その他	
	予備入力パネル付

M　メインスピーカー



連続プログラム入力	300 W（8 Ω）
定格入力	60 W（170 Ω），30 W（330 Ω）， 15 W（670 Ω）
出力音圧レベル	98 dB（1 W，1 m）
周波数特性	60 Hz～20 kHz
スピーカー	38 cmコーン型、パワンスドームツイーターx6
その他	壁・天井取付金具付

AM　エアモニターマイク



電　源	ファントムDC11～52V、単3形乾電池x1
型　式	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	20Hz～20kHz
感　度	-40dB（ファントム時）、-41dB（電池時）
出力インピーダンス	200Ω平衡（ファントム時）
その他	サスペンション金具、天井取付金具付

ワイヤレスアンテナ



電　源	DC7～12 V（本体より供給）
消費電流	15 mA（9 V時）
受信周波数	800 MHz帯
ダイポール比相対利得	約+8 dB
アッテネーター	0，-10，-20 dB
その他	防水性能：IPX2
	壁取付用

デジタルワイヤレスマイク　ハンド型　2本



電波型式	F1E/F1D
送信周波数	800 MHz帯（30波のうち1波スイッチ切換）
発振方式	PLLシンセサイザー方式
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
機　能	デジタル伝送方式、コード設定（10パターン）、
	セキュリティ設定、送信出力/マイク感度切換
仕　上	ボディー：樹脂 ダークグレー

デジタルワイヤレスマイク用充電器　1台



電　源	AC100 V　50/60 Hz
	（ACアダプター（付属）使用）
充電時間	最大3時間
充電台数	2台
仕　上	ケース：樹脂　黒

接続プレート（電源カットリレー付）



コネクター	エアモニターマイク用：XLR-3-31F77x1
	ワイヤレスアンテナ用：BCJ-RUx2
	スピーカー用：XLR-4-32F77x2
電源カットリレー	電源用：ACコンセント（アース付）x1
電　源	AC100 V　50/60 Hz
電力容量	最大800 W
電流容量	最大10A
制御方式	非常時DC24 V断によりAC100 V断制御
制御電流	DC24 V　10 mA

TITLE	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）					ＡＶ設備３階音楽室平面詳細図・機器姿図	2017.06	（Ａ２）　1/100	Ｅ －４８
ORIGINAL　NO								

（注記１）特記なき配線、配管は下記による。

―//―	EM−AE 0.9-2C	(PF16)
―////―	EM−AE 0.9-4C	(PF16)
―3P―	EM-CPEV 0.9-3P	(PF22)
―10P―	EM-CPEV 0.9-10P	(PF28)

（注記２）天井内はケーブルころがしとし、壁内打込み部分は
配管にて保護すること。

（注記３）防火区画及び１１４条区画を貫通する部分は、
国土交通大臣認定工法にて防火区画貫通処理を施すこと。

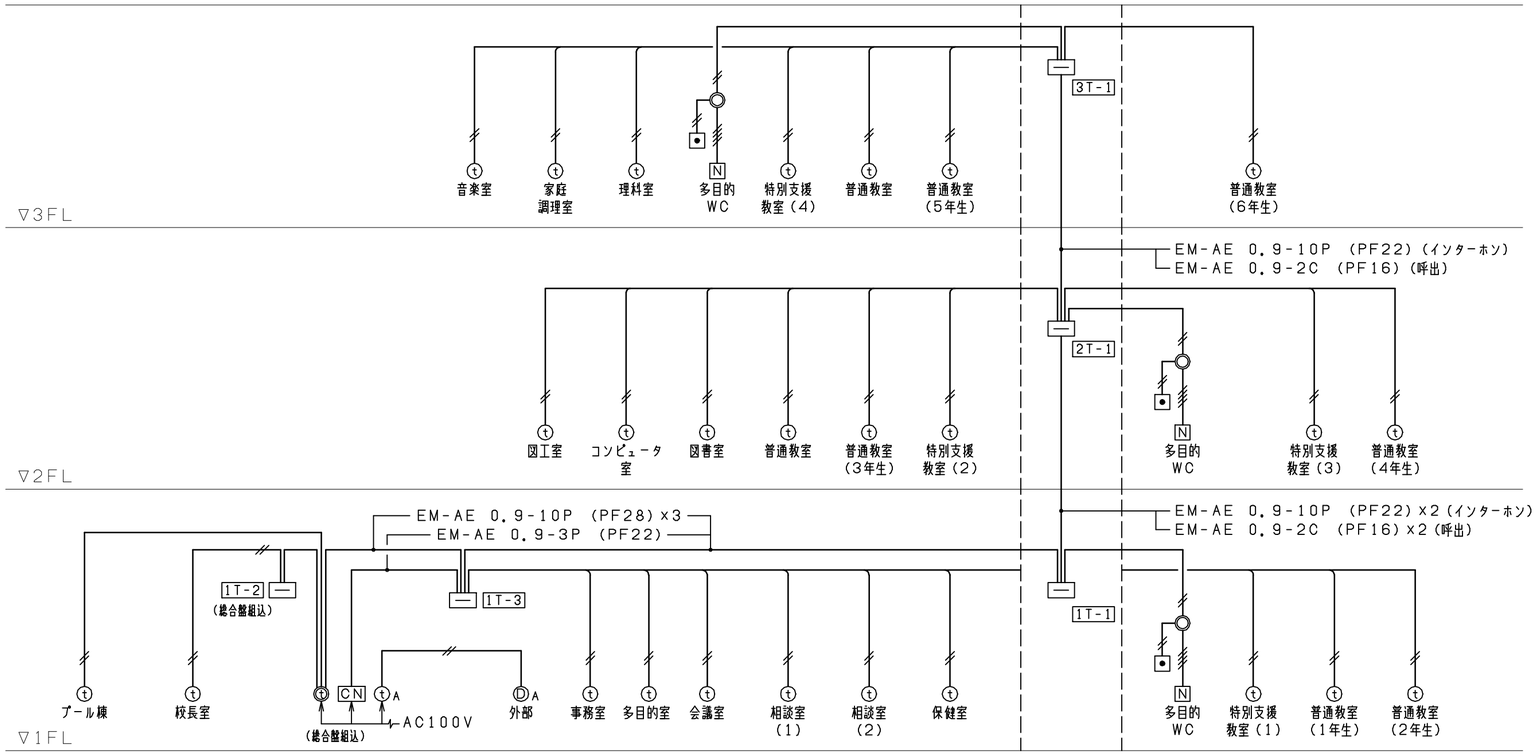

インターホン・呼出設備系統図

インターホン・呼出設備機器

カウンターインターホン親機（30局）

TC-10M+TC-20G

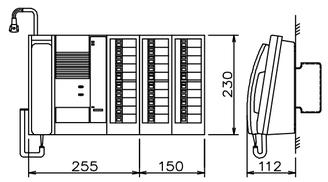

電源電圧	AC100V
形　状	卓上・壁取付（JIS2個用スイッチボックス）両用
材　質	樹脂
局　数	10局親機＋20局用増設置局部

カウンターインターホン子機

TB-SE



形　状	壁掛形（JIS1個用スイッチボックス）
材　質	樹脂

3窓用呼出表示器

CBN-3C



電源電圧	AC100V 50/60Hz（内部電源DC12V）
形　状	壁取付形
材　質	SPCC t1.2
窓　数	3窓
表示方式	呼出音と表示窓点灯

ブザー付廊下灯

NR-BZLA27L/A



形　状	埋込形（JIS2個用スイッチボックス）
材　質	本　体：ABS樹脂
	カバー：ポリカーボネート（乳白色）
表示灯	赤色（LED）

復旧ボタン

NBR-2A-C



形　状	埋込形（JIS1個用スイッチボックス）
材　質	樹脂

トイレ呼出押ボタン（引きひも付）

NBR-7HWA



形　状	壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）
材　質	自己消火性樹脂
備　考	引きひも式、押ボタン式両用

A モニター付親機

WJ-4MED-T



電源電圧	AC100V 50/60Hz
モニター	7型TFTカラー液晶
通信方式	1.9GHz TDMA-WB（時分割多元接続方式）
通話方式	拡声自動交互通話／プレストーク通話
録画機能	自動・手動録画、再生、保存
形　状	壁取付型（JIS2個用スイッチボックス）
材　質	本体：自己消火性樹脂、アクリルパネル部：難燃性樹脂

D A カメラ付玄関子機

WJ-DA



電源電圧	モニター付親機から供給
形　状	壁取付型（JIS1個用スイッチボックス）
材　質	自己消火性樹脂
カメラ	1／4型カラーCMOS
通話方式	自動交互通話
備　考	防塵・防まつ形（JIS C 0920 IP54相当）

TITLE	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）					インターホン・呼出設備　姿図・系統図	2017.06	（A2）　NS	E −49
ORIGINAL NO								

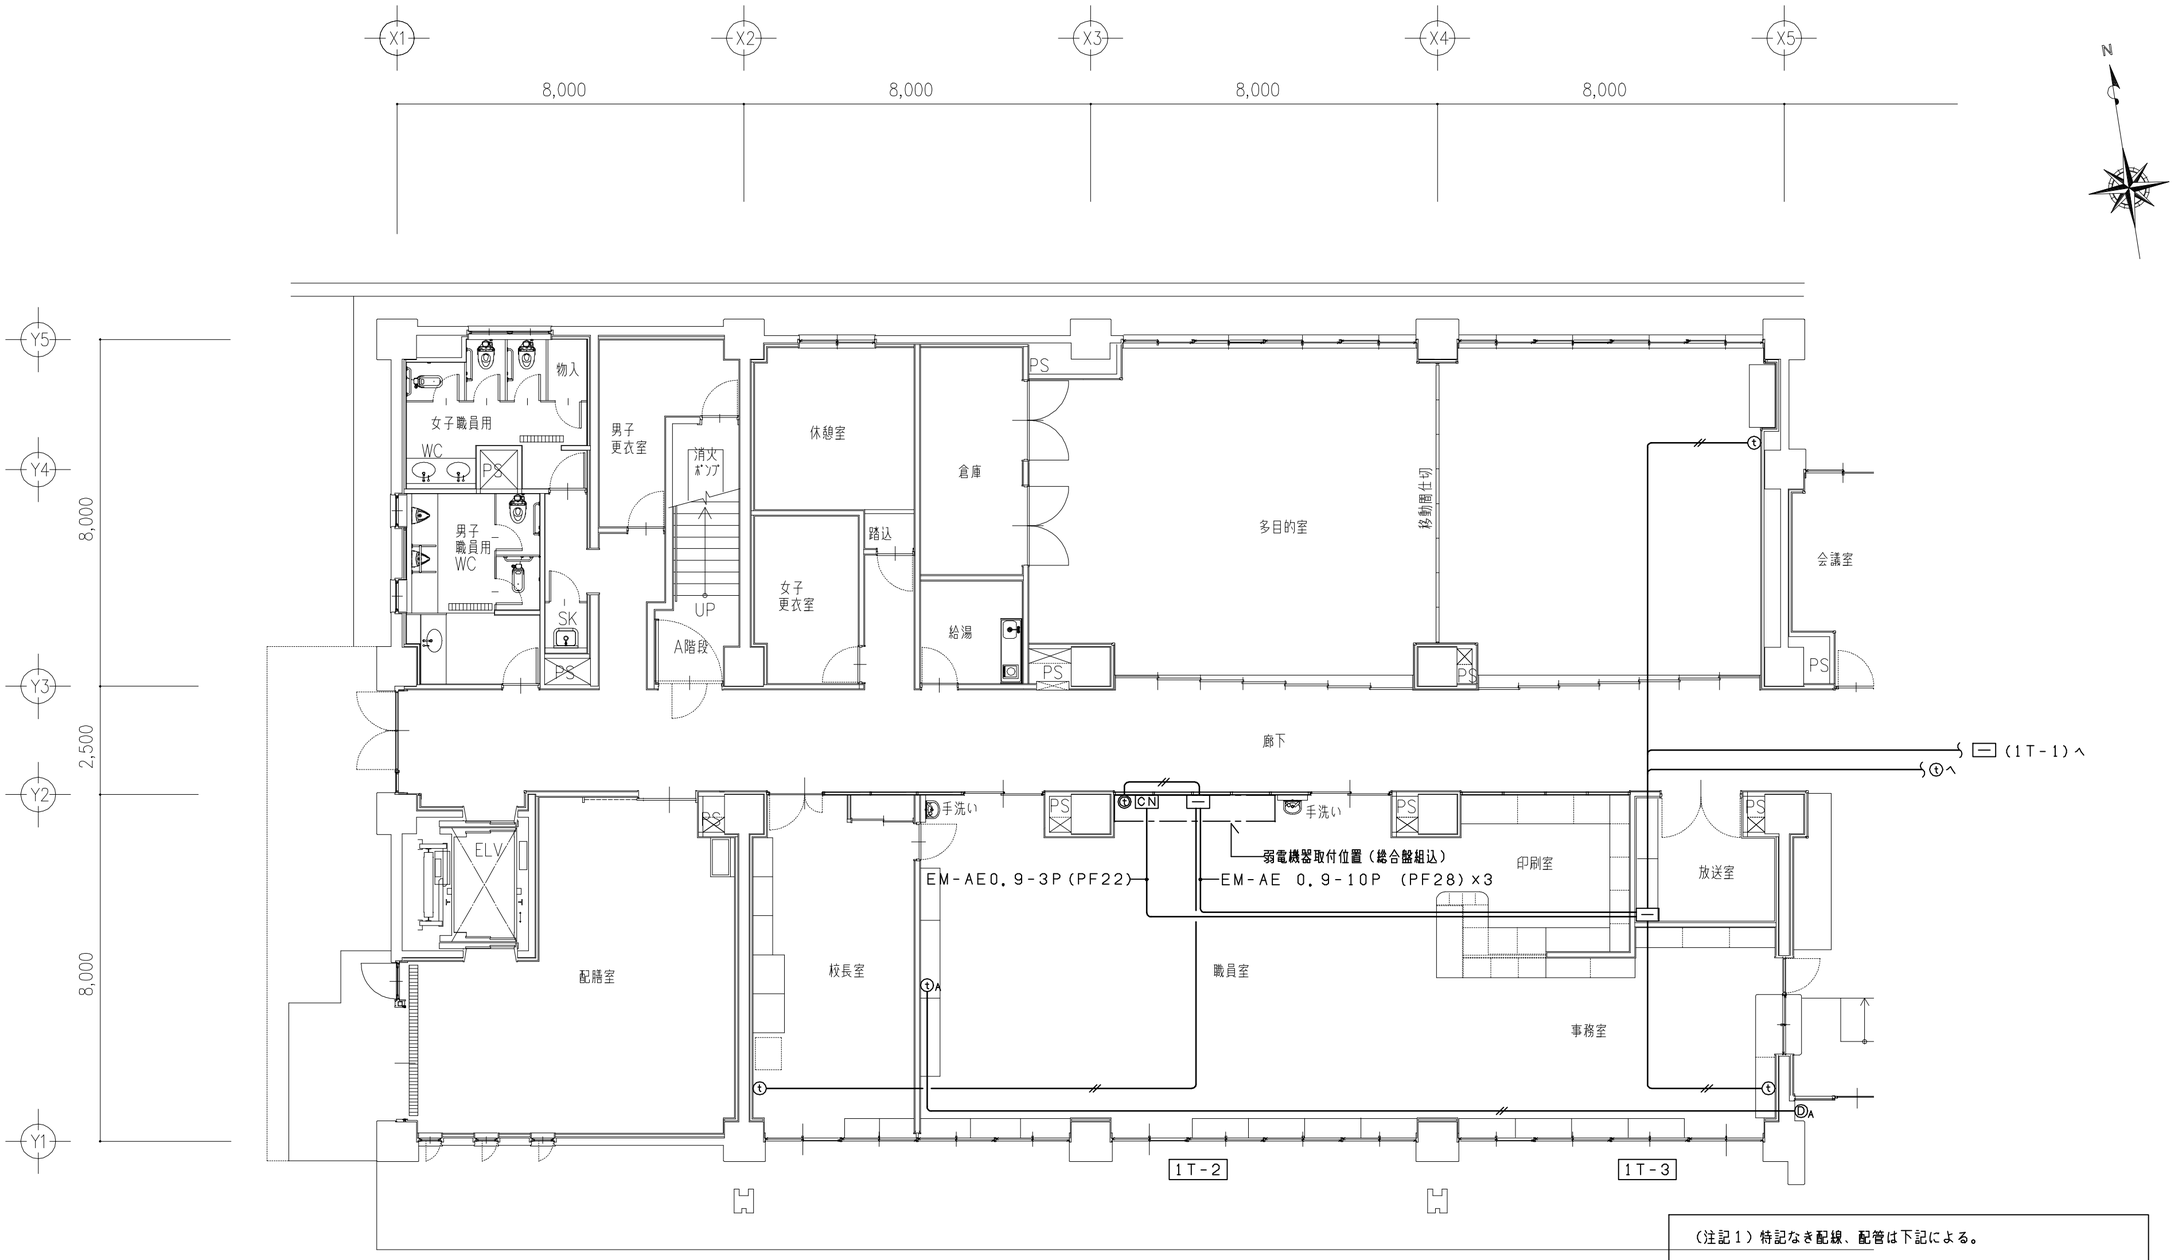

（注記１）特記なき配線、配管は下記による。

——//——	EM−AE 0.9-2C (PF16)
——///——	EM−AE 0.9-4C (PF16)
—3P—	EM-CPEV 0.9-3P (PF22)
—10P—	EM-CPEV 0.9-10P (PF28)

（注記２）天井内はケーブルころがしとし、壁内打込み部分は
配管にて保護すること。
（注記３）防火区画及び１１４条区画を貫通する部分は、
国土交通大臣認定工法にて防火区画貫通処理を施すこと。

1階 平面図 S=1/100

特記なき配線、立上げ、立下げは系統図参照とする。

TITLE	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
(仮称)長田・新居小学校建設工事(電気設備工事)					インターホン・トイレ呼出設備 1階平面図(1)	2017.06	(A2) 1/100	E −50
ORIGINAL NO								

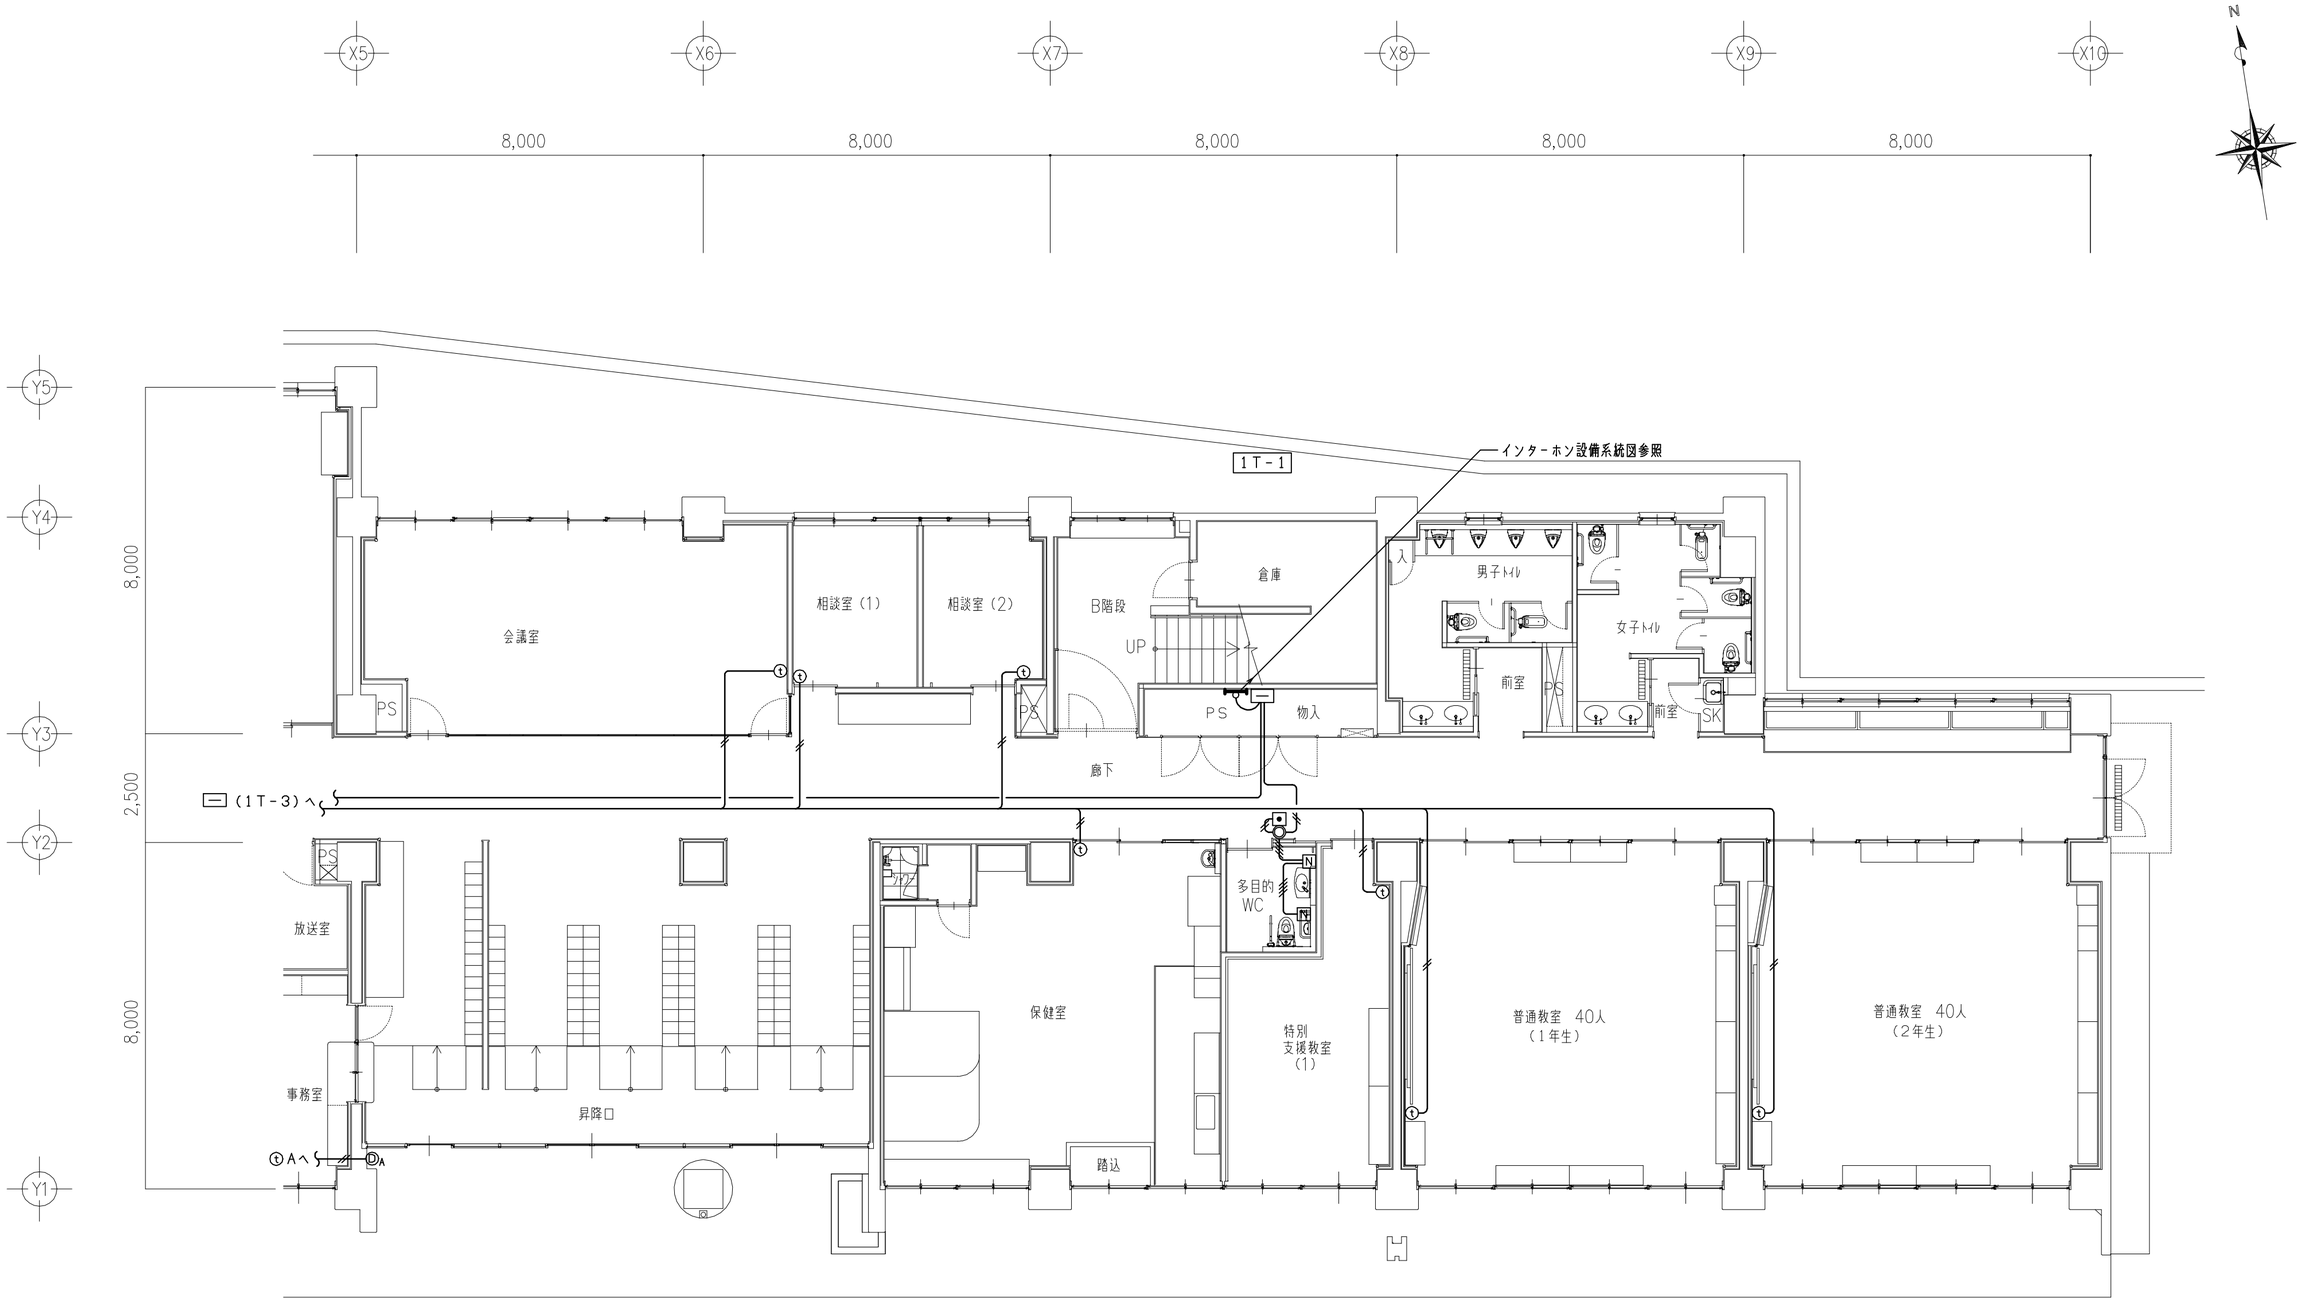

1階　平面図　　S=1/100

特記なき配線、立上げ、立下げは系統図参照とする。

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								インターホン・トイレ呼出設備　1階平面図(2)	2017.06	（A２）　1/100	E －５１
ORIGINAL　NO											

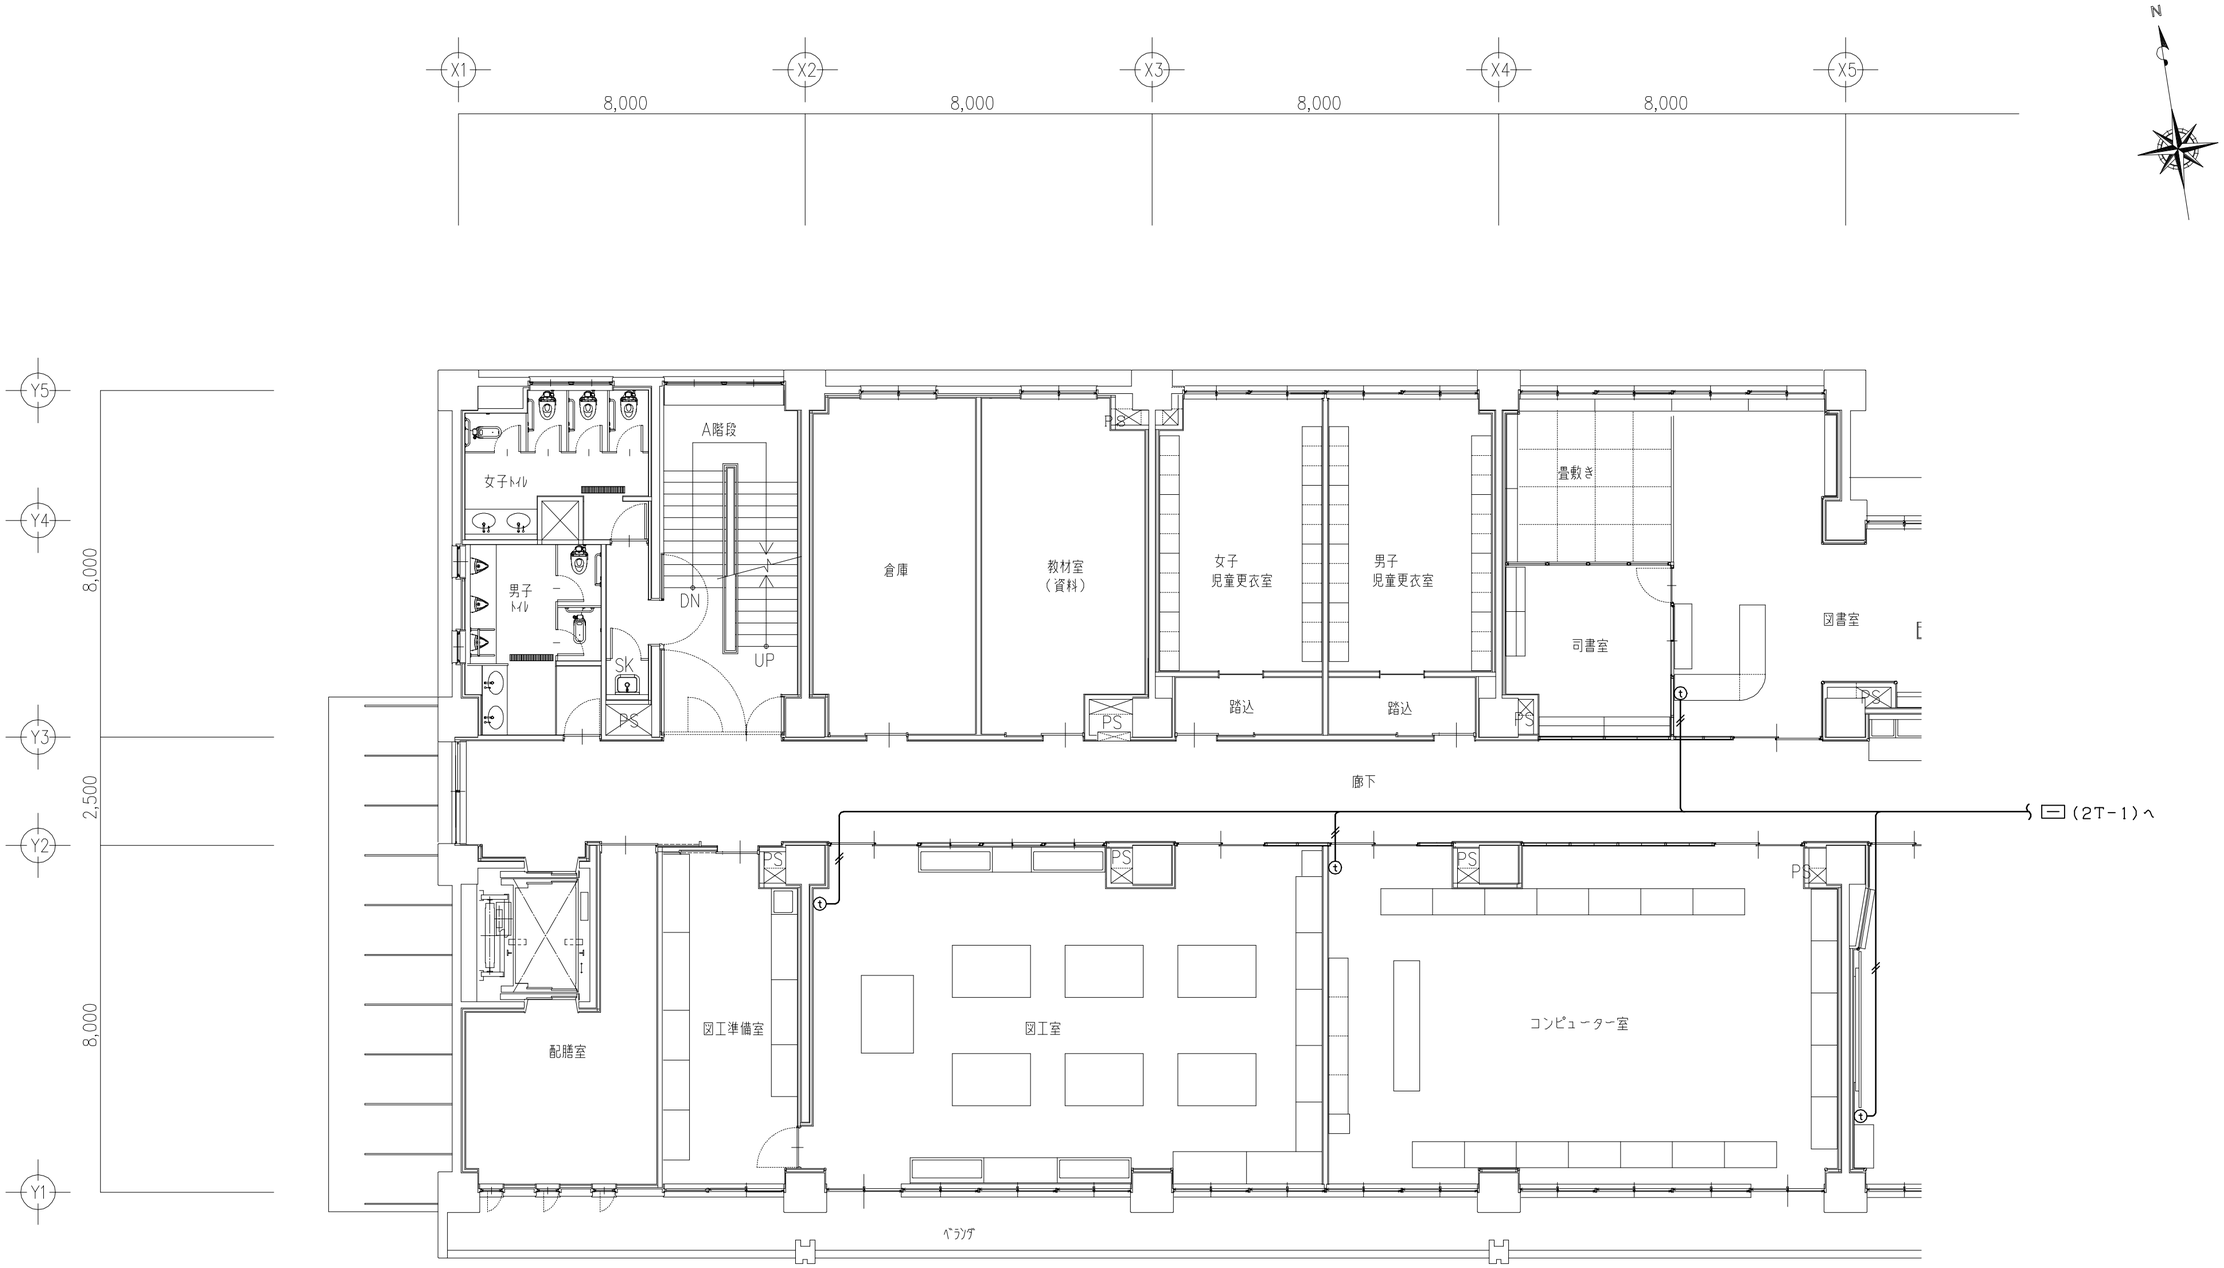

2階　平面図　　S=1/100

特記なき配線、立上げ、立下げは系統図参照とする。

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								インターホン・トイレ呼出設備　２階平面図(1)	2017.06	（Ａ２）　1/100	Ｅ －５２
ORIGINAL　NO											

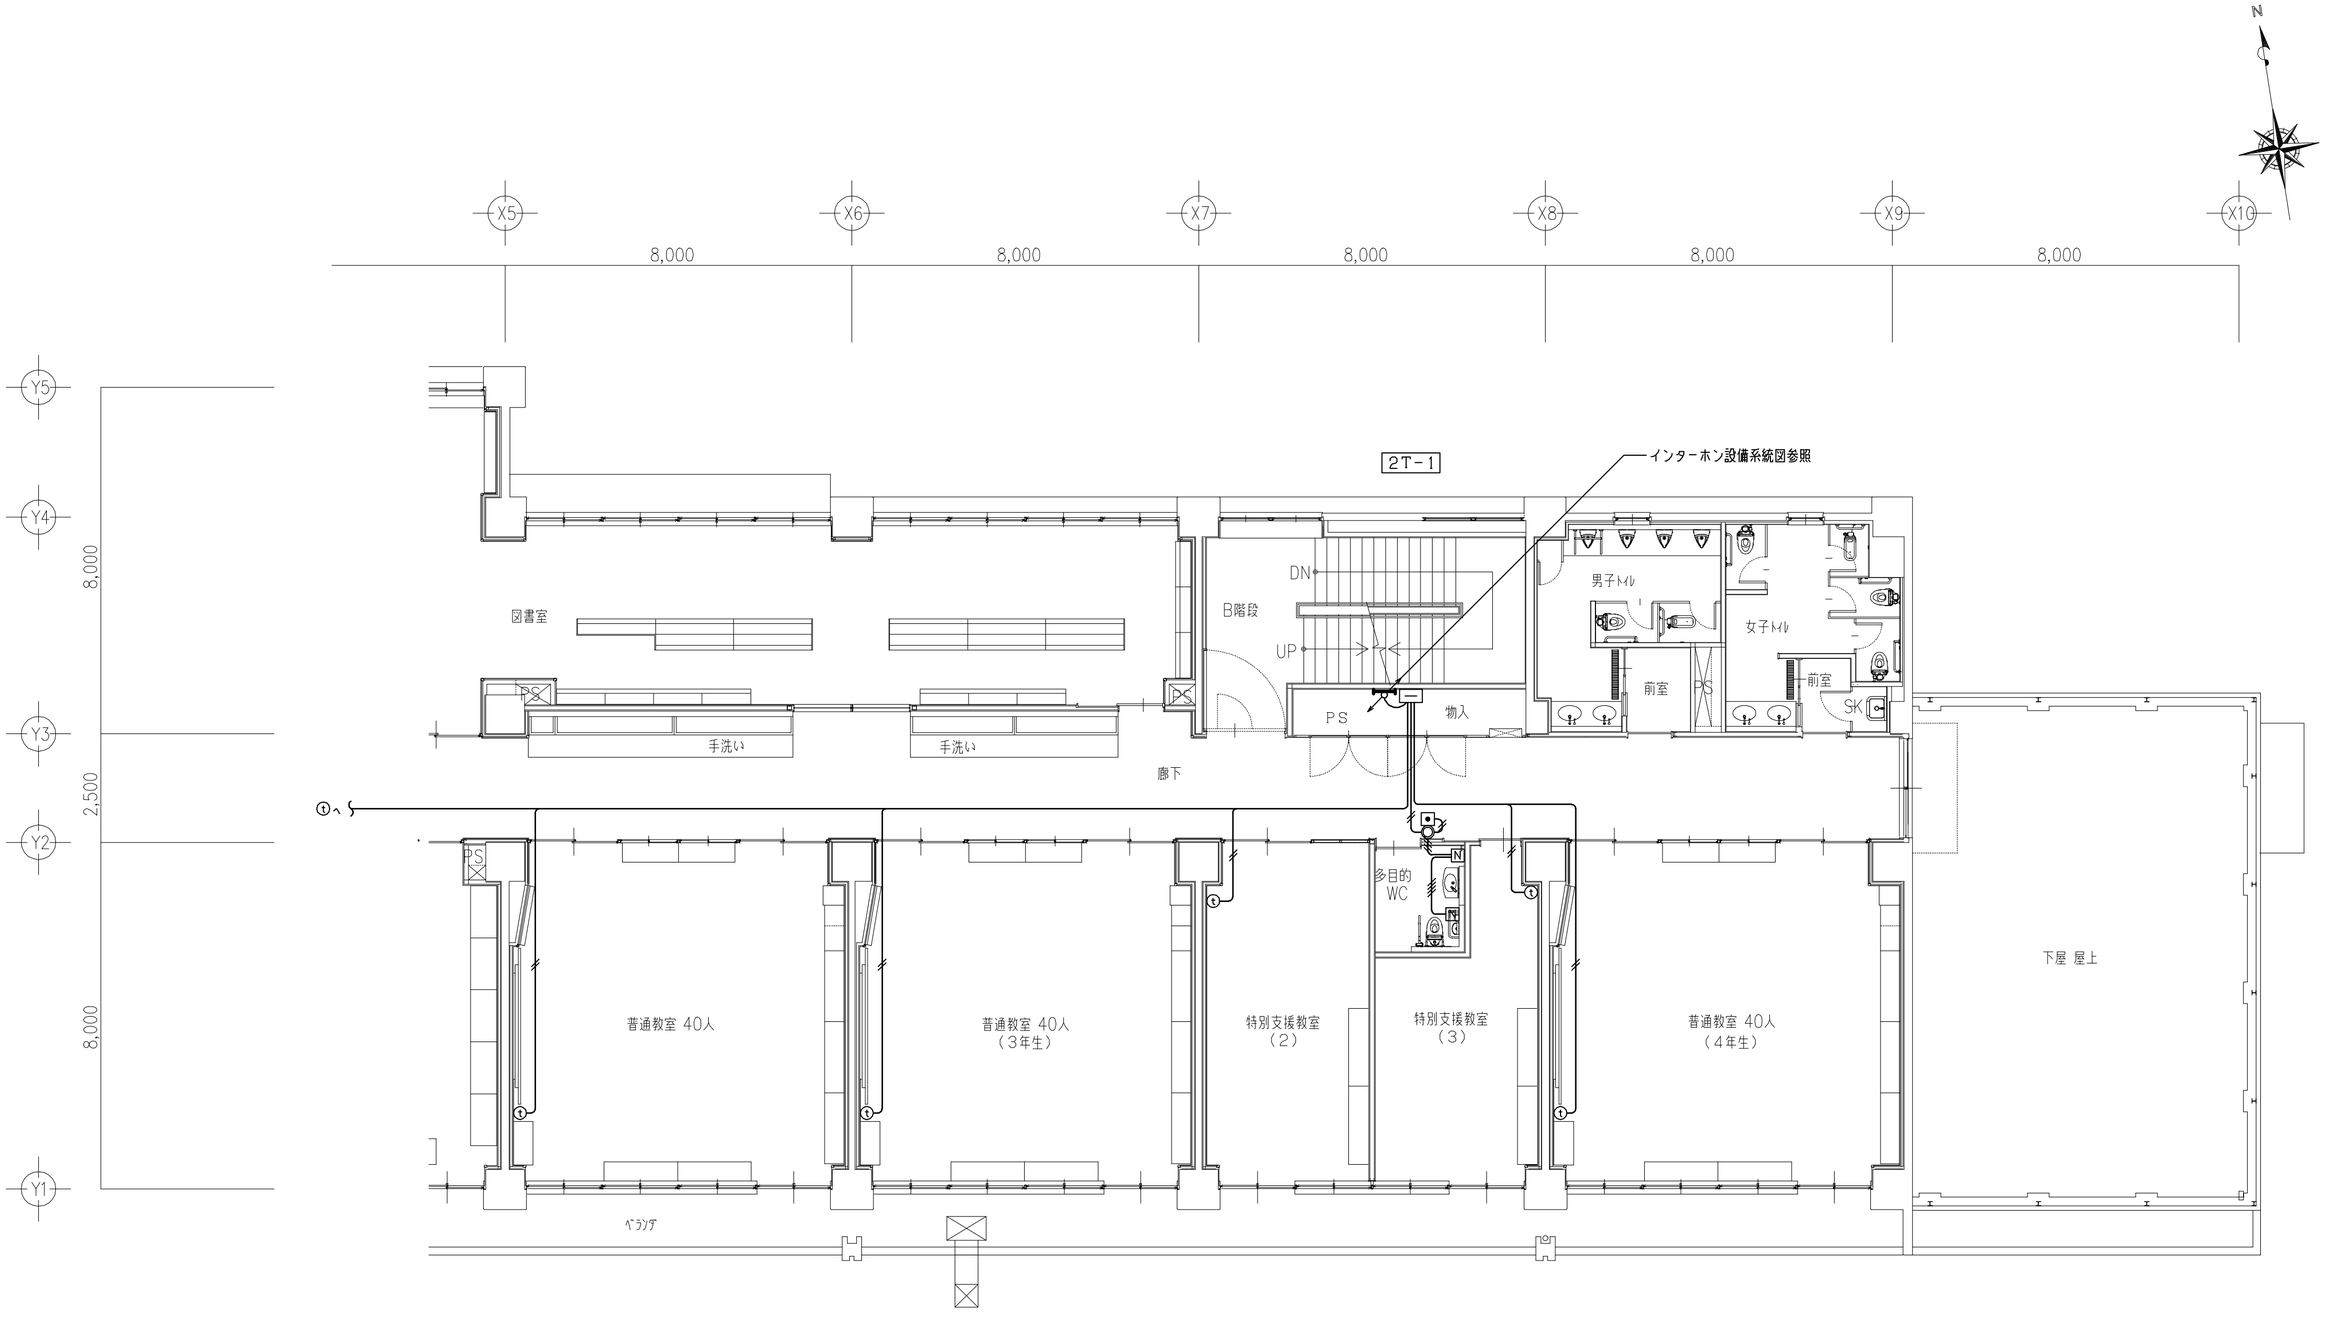

2階 平面図 S=1/100

特記なき配線、立上げ、立下げは系統図参照とする。

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
(仮称)長田・新居小学校建設工事(電気設備工事)								インターホン・トイレ呼出設備 2階平面図(2)	2017.06	(A2) 1/100	E -53
ORIGINAL NO											

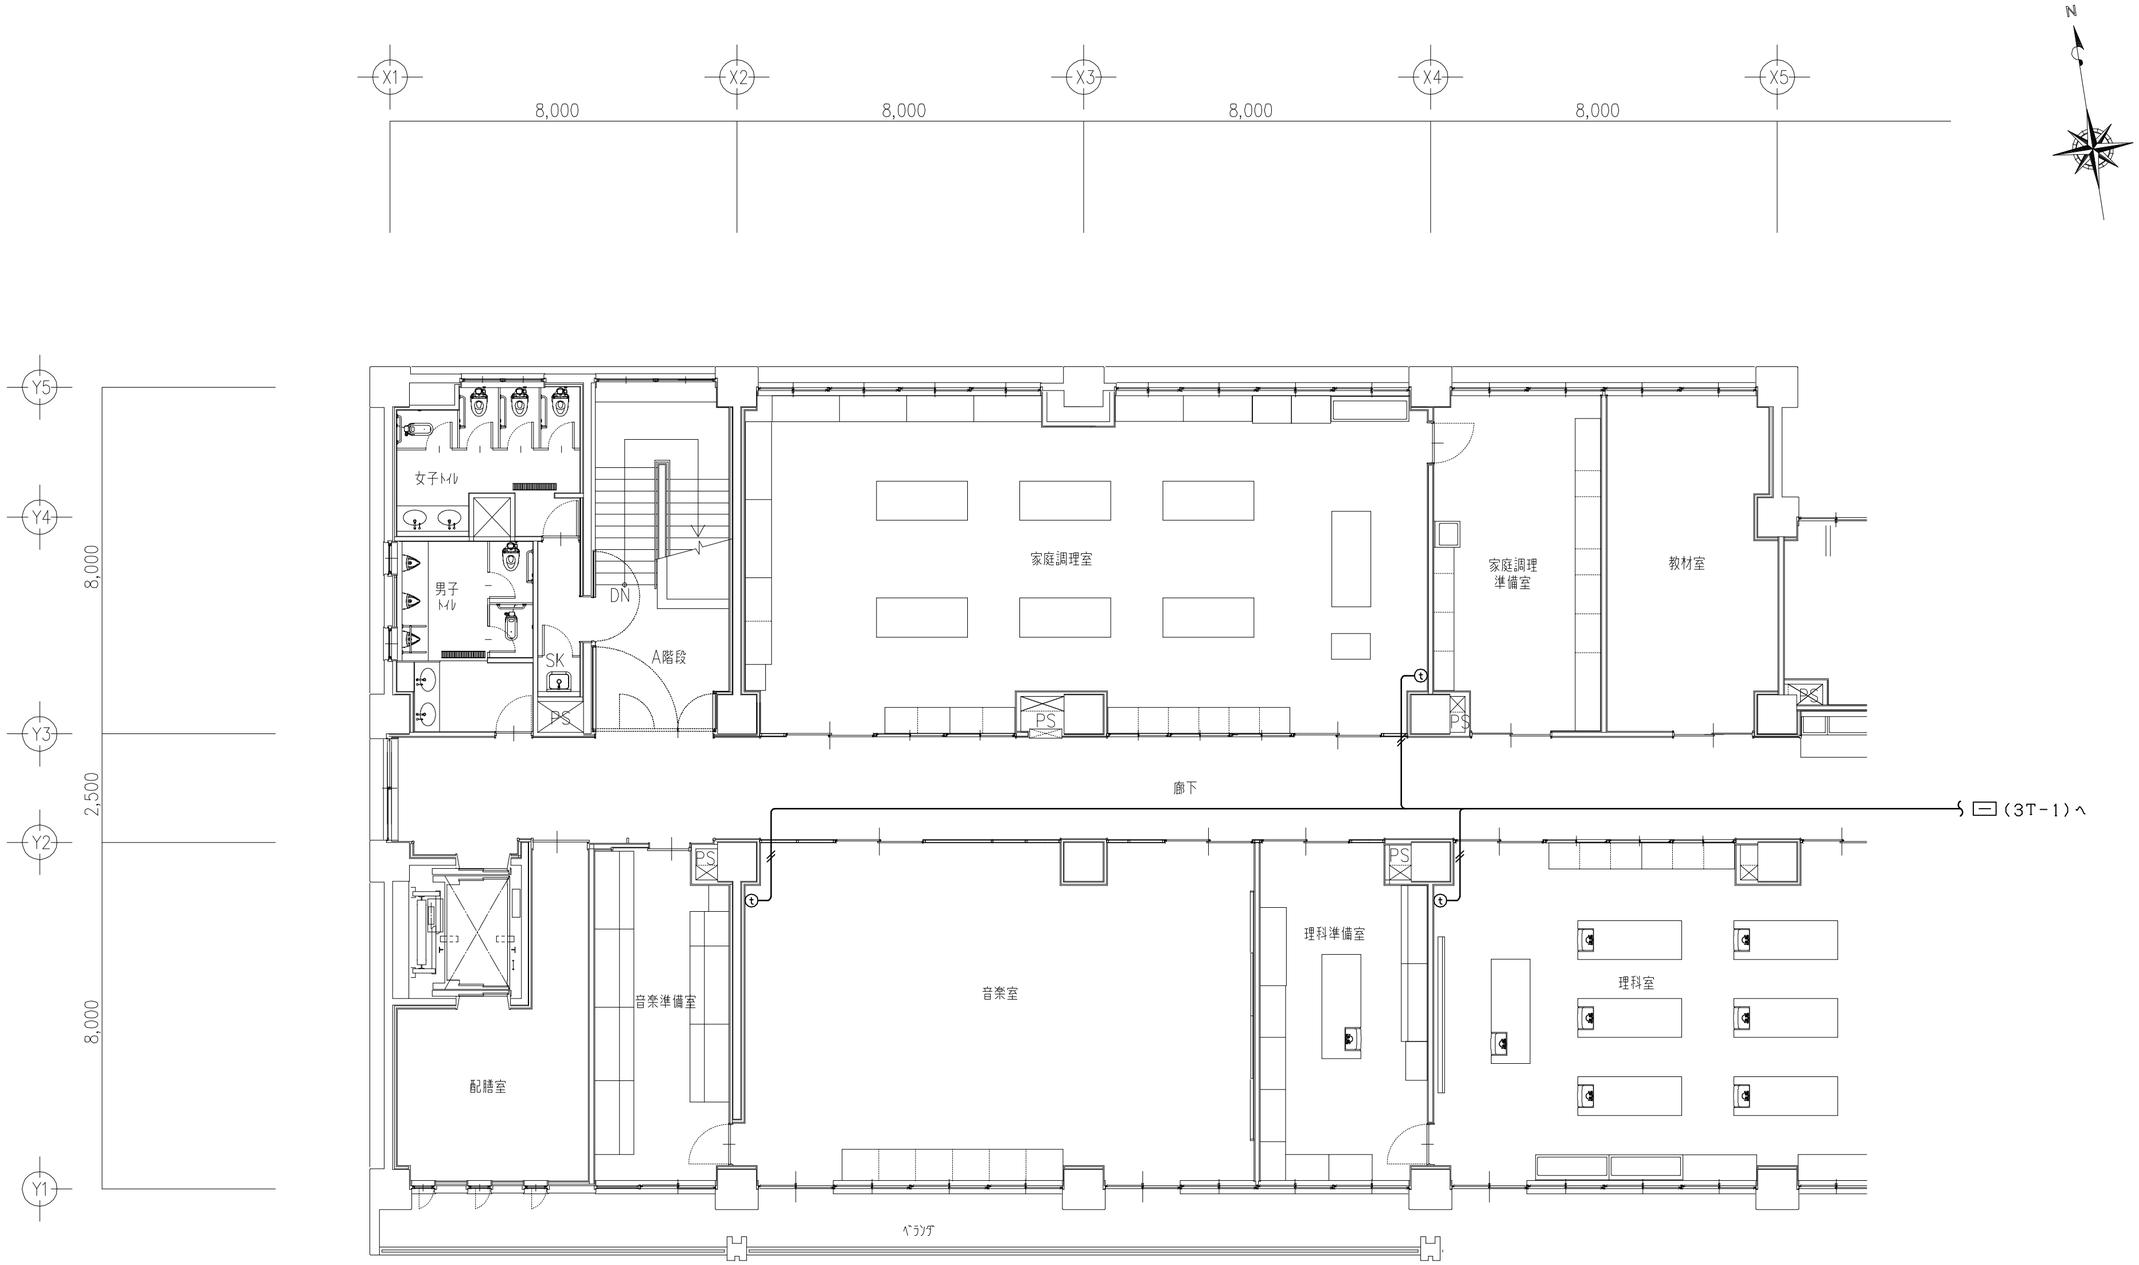

3階　平面図　　S=1/100

特記なき配線、立上げ、立下げは系統図参照とする。

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
(仮称)長田・新居小学校建設工事(電気設備工事)								インターホン・トイレ呼出設備　３階平面図(1)	2017.06	(Ａ２)　1/100	Ｅ －５４
ORIGINAL　NO											

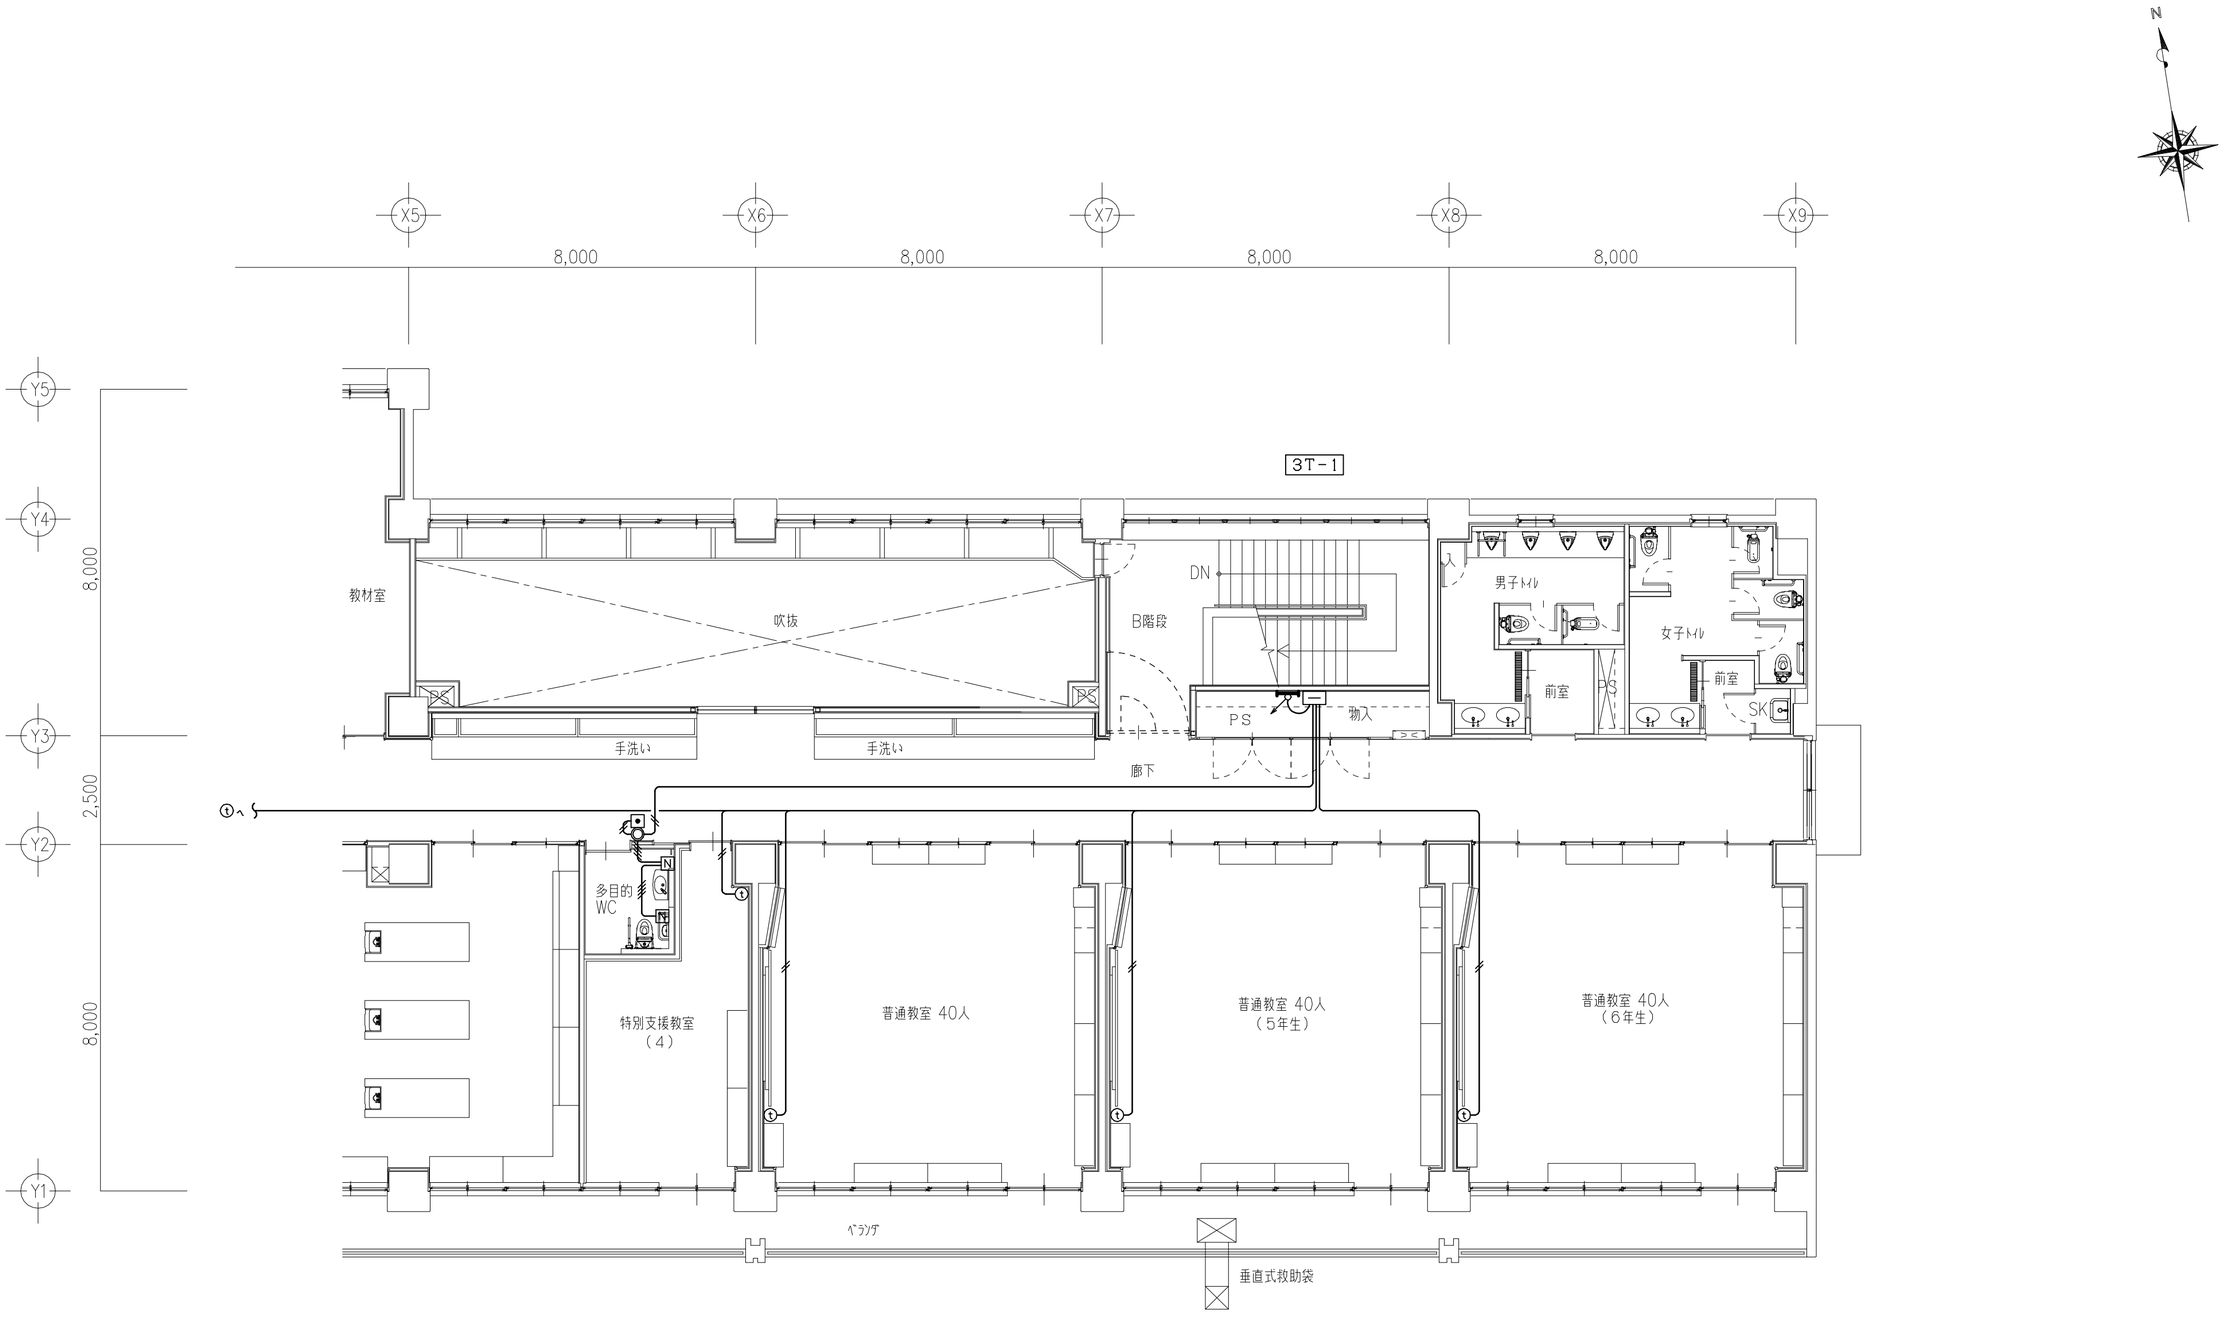

3階　平面図　　S=1/100

特記なき配線、立上げ、立下げは系統図参照とする。

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								インターホン・トイレ呼出設備　３階平面図(2)	2017.06	（Ａ２）　1/100	Ｅ －５５
ORIGINAL　NO											

テレビ共聴設備系統図

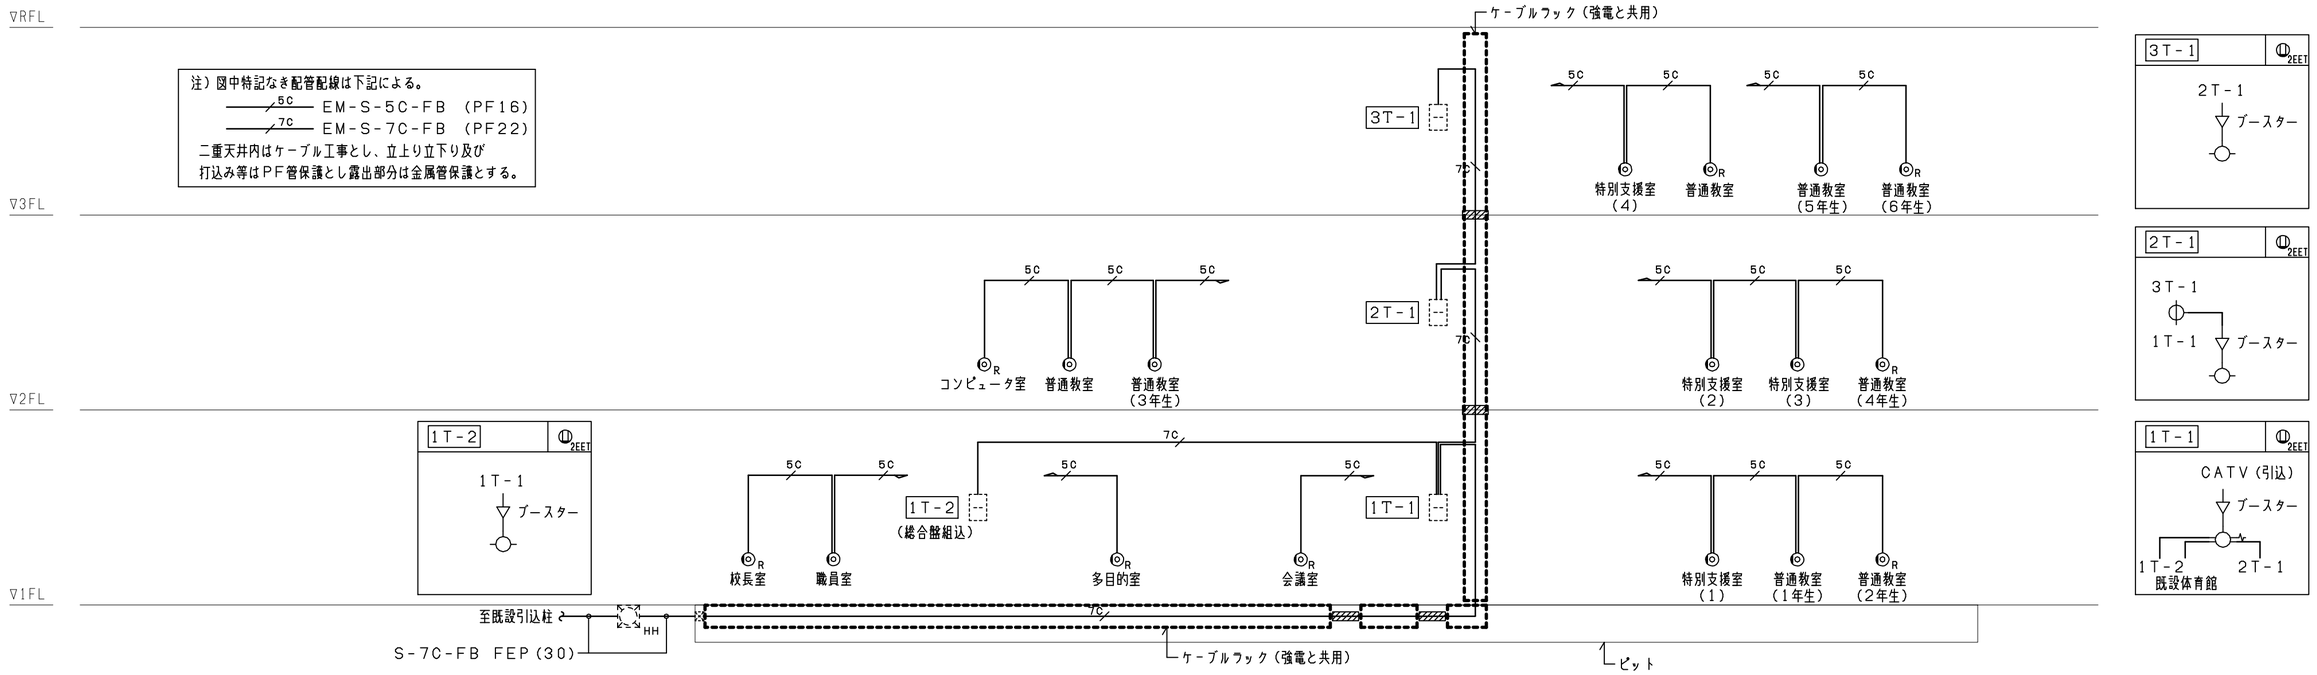

電気時計設備系統図

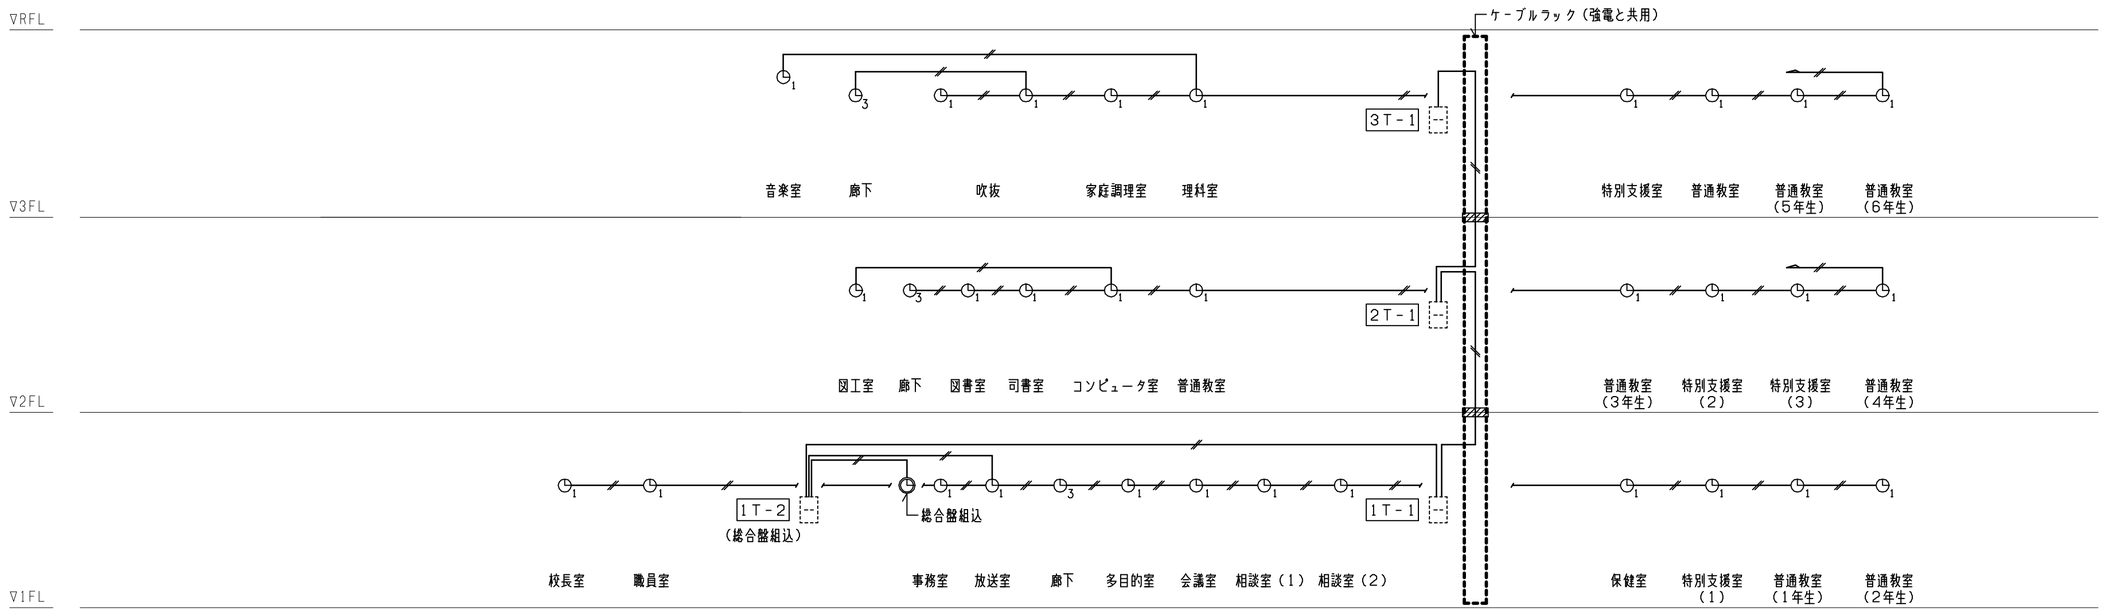

注1）図中特記なき配管配線は下記による。
EM-AE1.2-2C （PF16）
EM-AE1.2-3C （PF16）
二重天井内はケーブル工事とし、立上り立下り及び
打込み等はPF管保護とし露出部分は金属管保護とする。

TITLE	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）					テレビ共聴・電気時計設備図	2017.06	（A2） NS	E -56
ORIGINAL NO								

防犯設備系統図

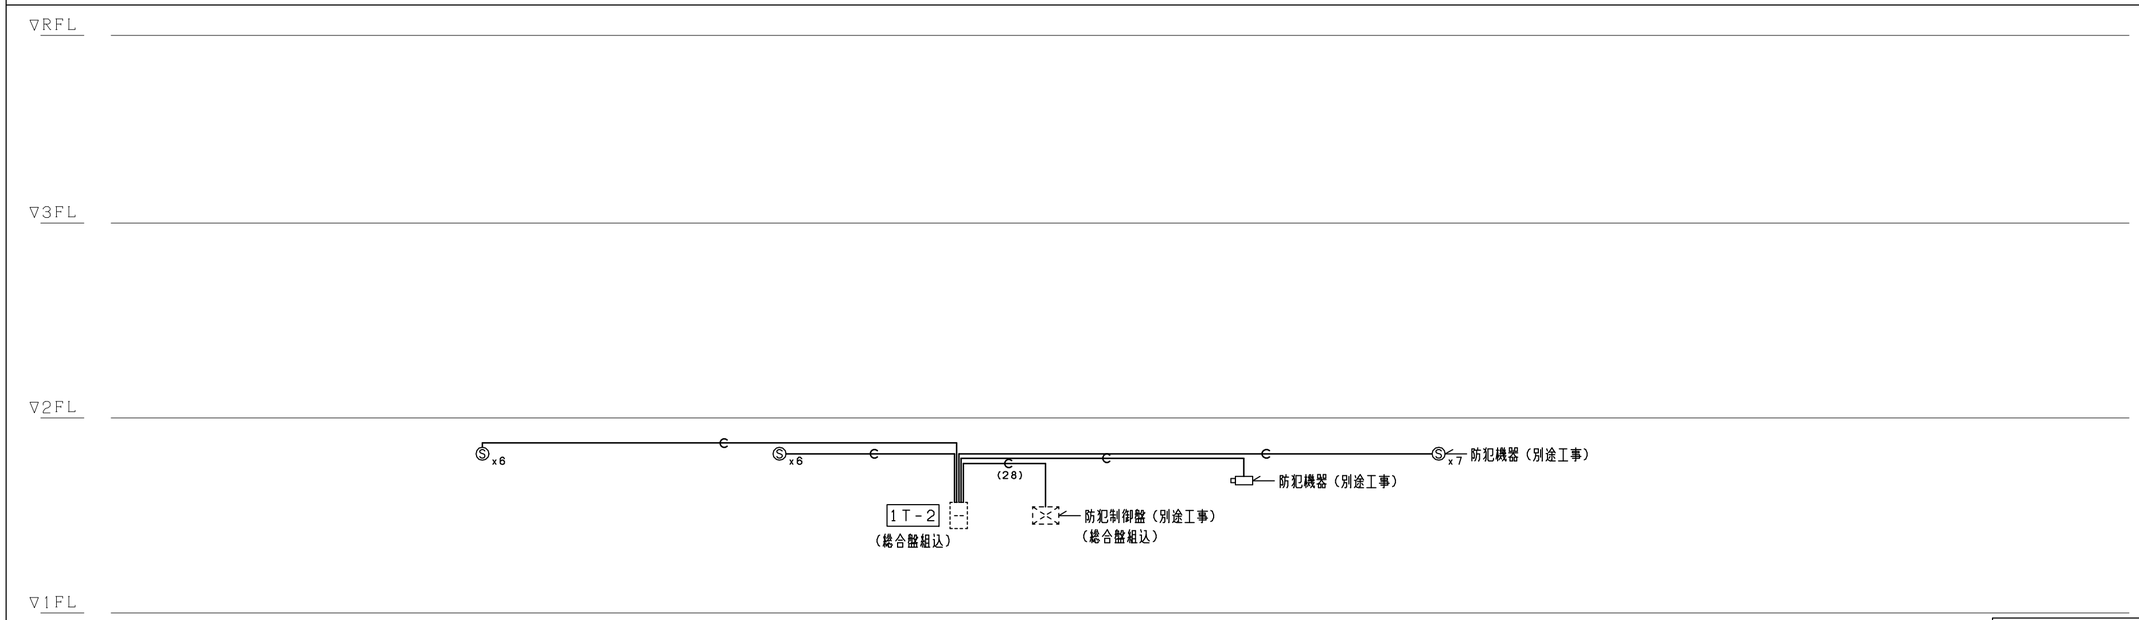

注）図中特記なき配管配線は下記による。

PF（22）

(28) PF（28）

予備線を入線のこと。

弱電端子盤リスト

盤名称	電話	LAN	放送	INT・呼出し	時計	テレビ	自火報	予備スペース	備考
1T-1	–	HUB8ポート スペース	30P	50P	5P	テレビ共聴設備 系統図参照	30P	20P	露出コンセント 2P15Ax2 E付 木板500x800
1T-2	10P	HUB8ポート スペース	30P	5P	5P	テレビ共聴設備 系統図参照	–	5P	露出コンセント 2P15Ax2 E付 木板500x800~2
1T-3	–	HUB8ポート スペース	30P	50P	–	–	–	5P	露出コンセント 2P15Ax2 E付 木板500x800
2T-1	–	HUB8ポート スペース	20P	30P	5P	テレビ共聴設備 系統図参照	30P	5P	露出コンセント 2P15Ax2 E付 木板500x800
3T-1	–	HUB8ポート スペース	10P	20P	5P	テレビ共聴設備 系統図参照	20P	5P	露出コンセント 2P15Ax2 E付 木板500x800

機器収納総合盤

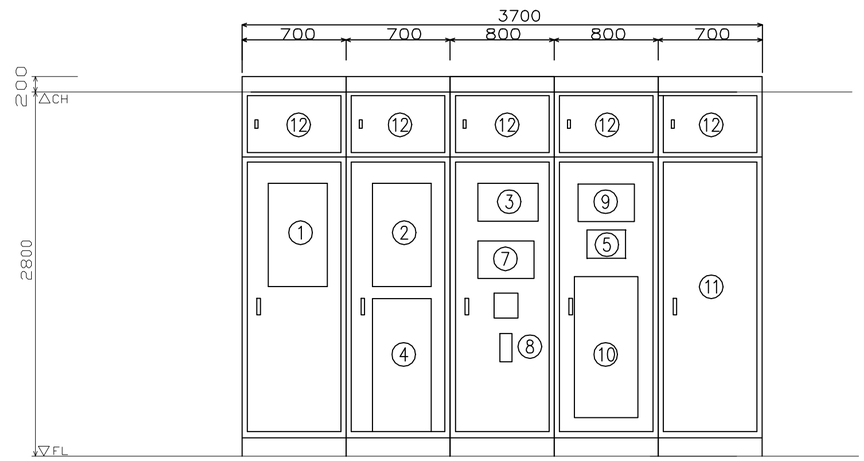

※寸法は参考値とする。

記号	名 称	記号	名 称
1	複合盤	7	カウンターインターホン親機
2	非常業務用アンプ	8	ELVｲﾝﾀｰﾎﾝ（ELV工事）
3	親時計（ラックマウント式）	9	警報盤
4	防犯制御盤	10	弱電端子盤（1T−2）
5	3窓用呼出表示器	11	電灯分電盤（1L−2）
6		12	配線スペース

TITLE	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）					防犯設備図系統図・端子盤リスト・総合盤姿図	2017.06	（A2） NS	E −57
ORIGINAL NO								

凡例		
記号	名称	備考
	弱電端子盤	
	親時計	4回路ラックマウント式
	子時計	壁掛型　　丸型300φ
	子時計	屋内両面吊下型
R	直列ユニット	中間
	直列ユニット	終端
	防犯カメラ	（別途工事）
S	防犯センサー	（別途工事）
	天井内ころがし配線	
	OAフロアー内配線	
	床隠蔽配線	

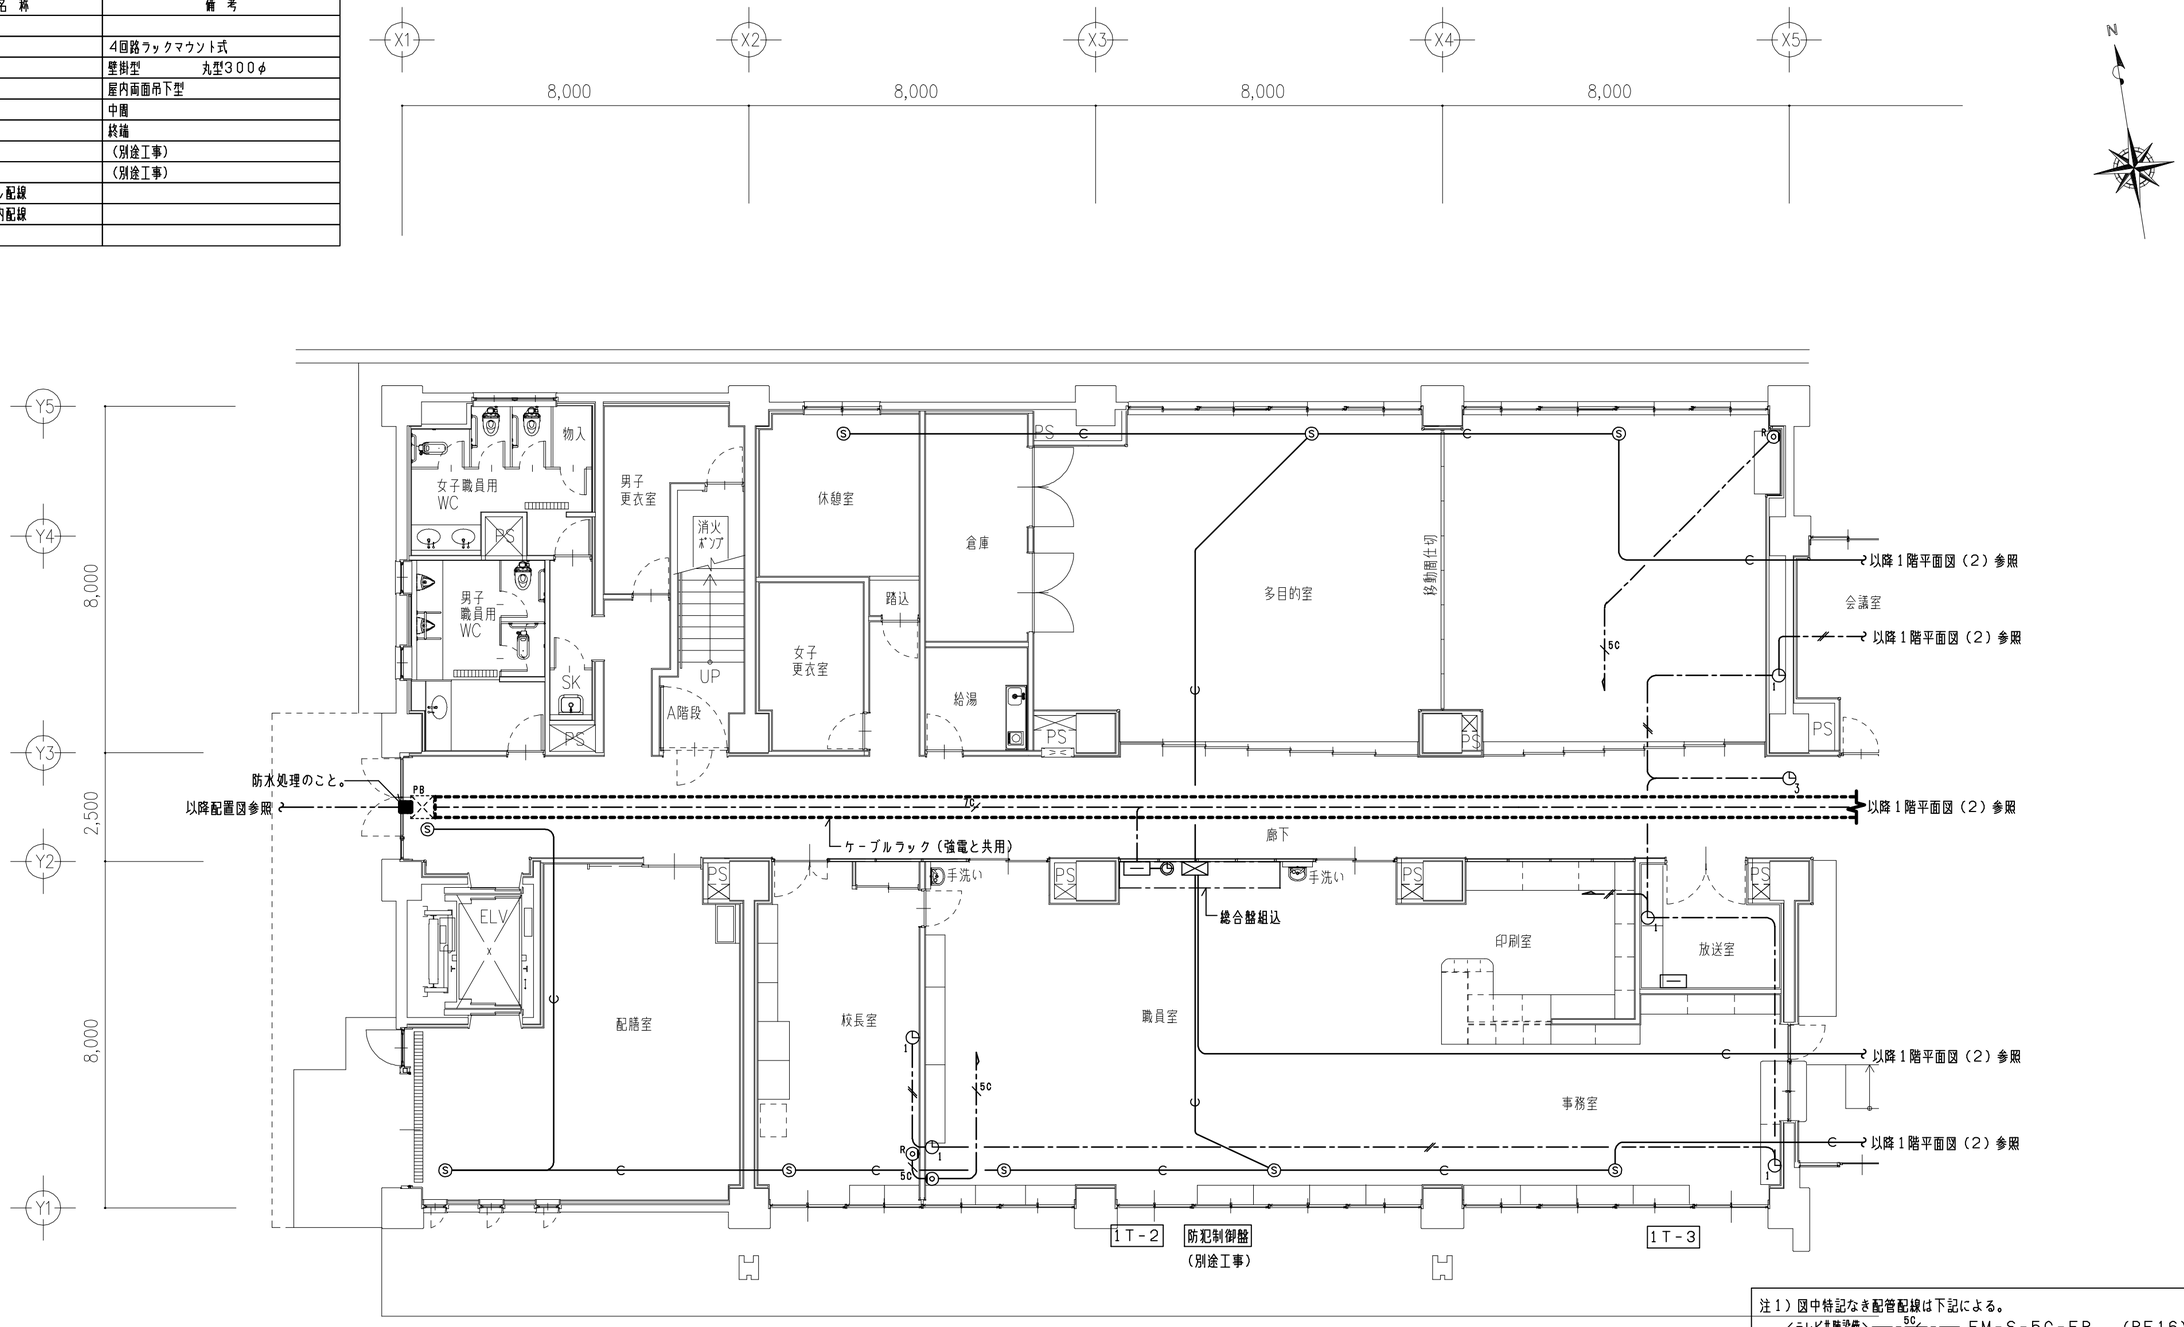

1階　平面図　　S=1/100

注1）図中特記なき配管配線は下記による。

<テレビ共聴設備>	EM-S-5C-FB	(PF16)
<電気時計設備>	EM-AE1.2-2C	(PF16)
	EM-AE1.2-3C	(PF16)
<防犯設備>	C	(PF16)

二重天井内はケーブル工事とし、壁立上げ引下げは
PF管にて保護とする。
空配管には予備線を入線のこと。

TITLE	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
(仮称)長田・新居小学校建設工事(電気設備工事)					テレビ共聴・時計・防犯設備　1階平面図(1)	2017.06	(A2)　1/100	E－58
ORIGINAL NO								

凡例		
記号	名称	備考
	弱電端子盤	
	親時計	4回路ラックマウント式
1	子時計	壁掛型　丸型300φ
3	子時計	屋内両面吊下型
R	直列ユニット	中間
	直列ユニット	終端
	防犯カメラ	（別途工事）
S	防犯センサー	（別途工事）
	天井内ころがし配線	
	OAフロアー内配線	
	床隠蔽配線	

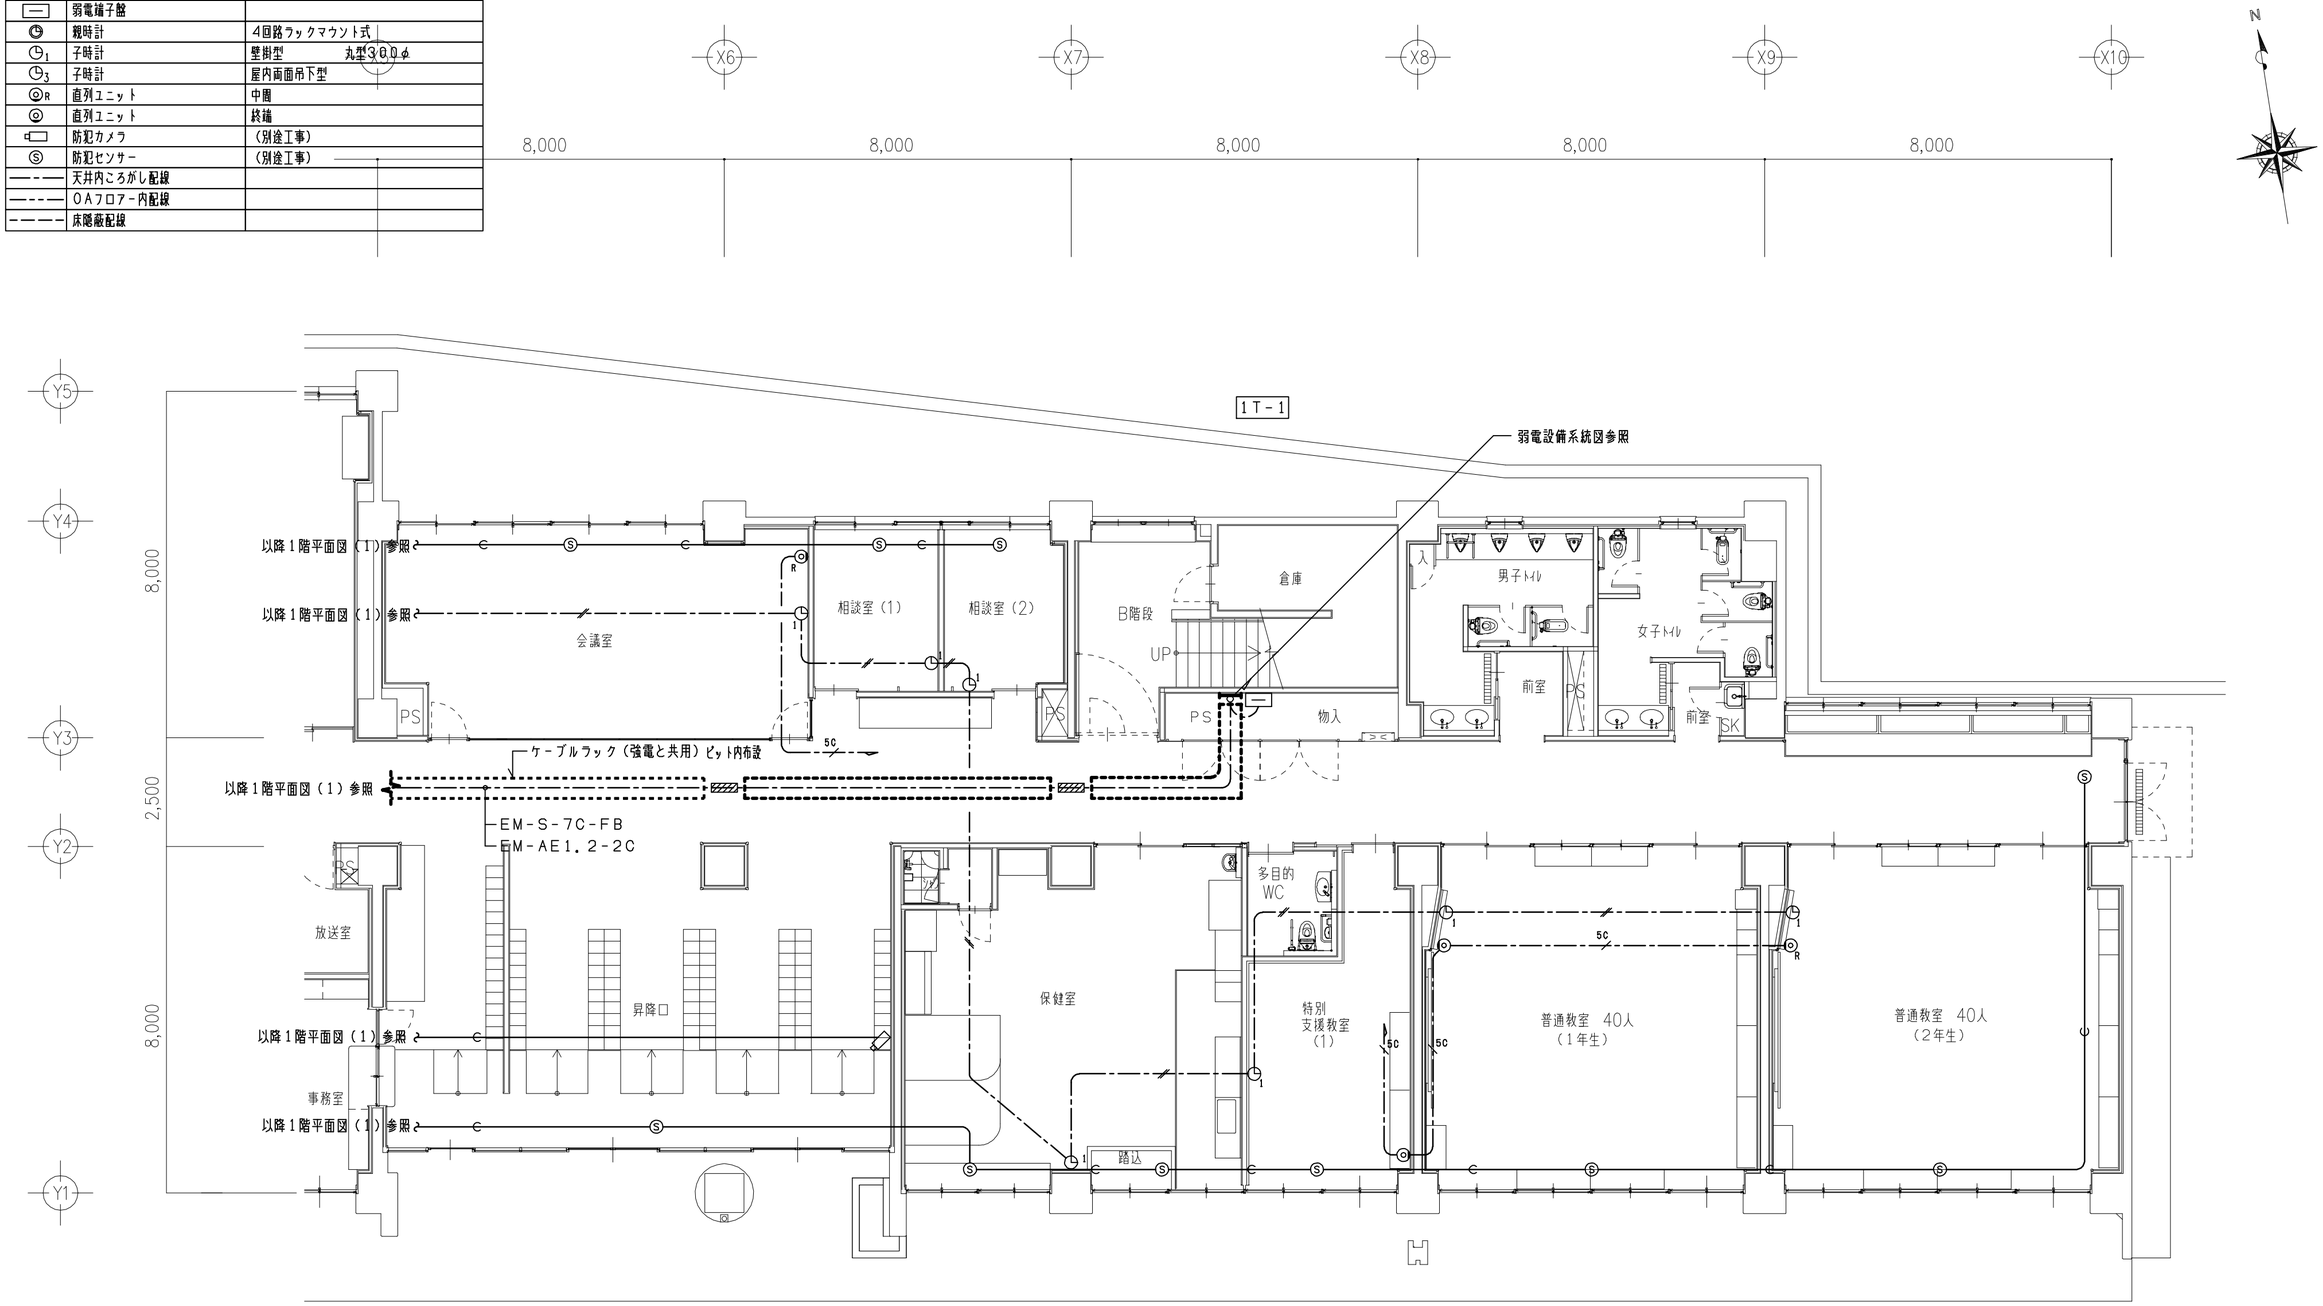

1階　平面図　　S=1/100

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								テレビ共聴・時計・防犯設備　1階平面図（2）	2017.06	（A2）　1/100	E －59
ORIGINAL　NO											

凡例		
記号	名称	備考
	弱電端子盤	
	親時計	4回路ラックマウント式
1	子時計	壁掛型　　丸型300φ
3	子時計	屋内両面吊下型
R	直列ユニット	中間
	直列ユニット	終端
	防犯カメラ	（別途工事）
S	防犯センサー	（別途工事）
	天井内ころがし配線	
	OAフロアー内配線	
	床隠蔽配線	

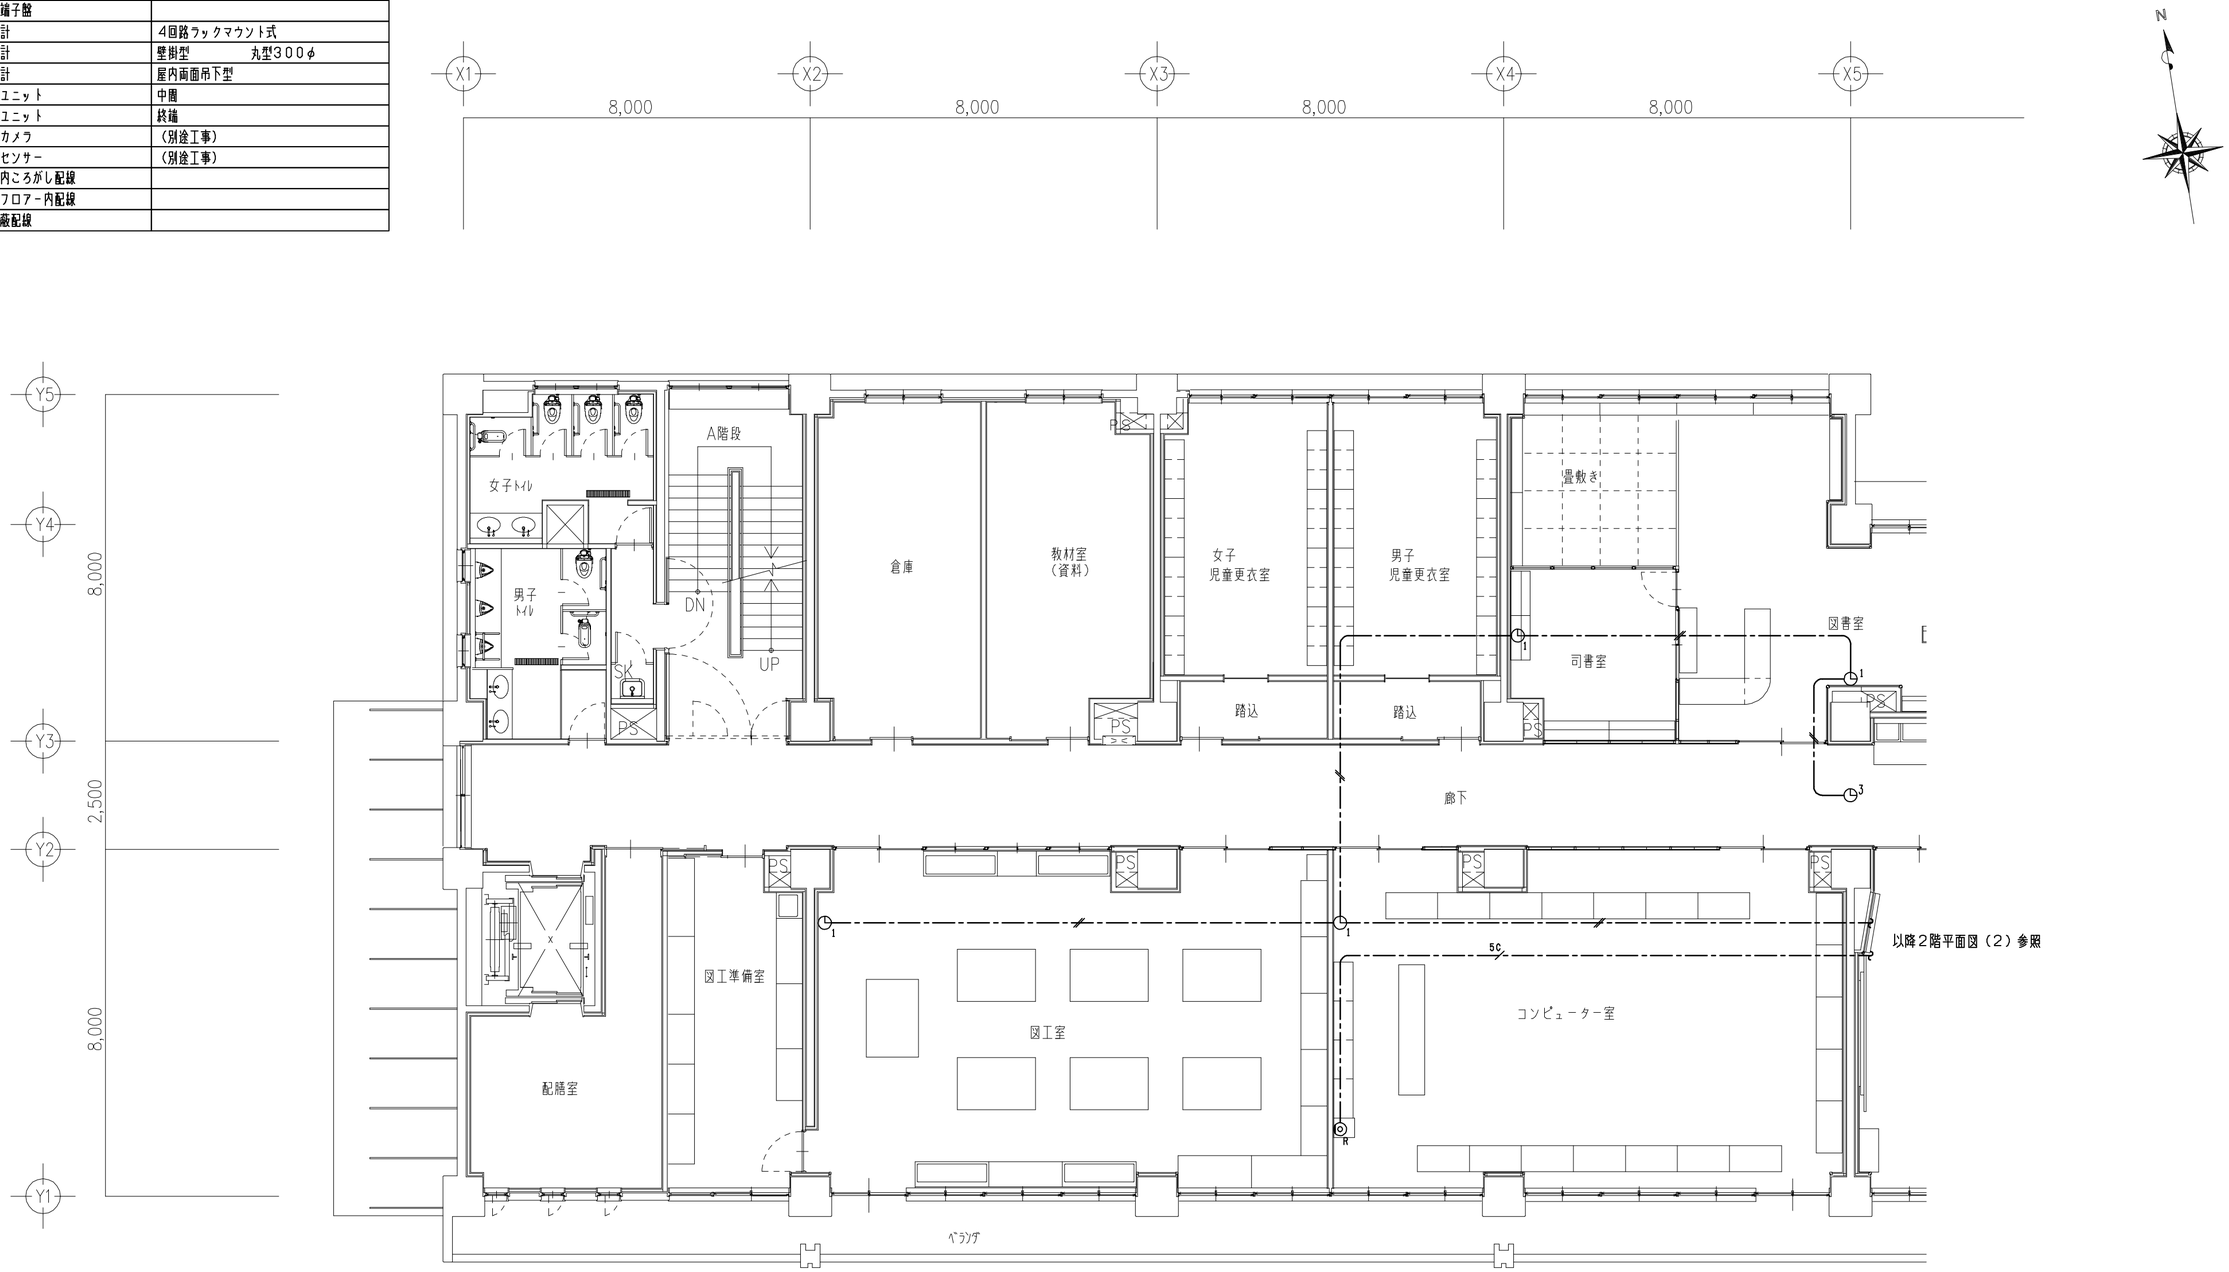

2階　平面図　　S=1/100

TITLE	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER		NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
（仮称）長田・新居小学校建設工事（電気設備工事）								テレビ共聴・時計・防犯設備　２階平面図（１）	2017.06	（Ａ２）　1/100	Ｅ －６０
ORIGINAL NO											